


1 PLANTA BAIXA
1 : 50




2 Corte 1
1 : 50




3 Corte 2
1 : 50

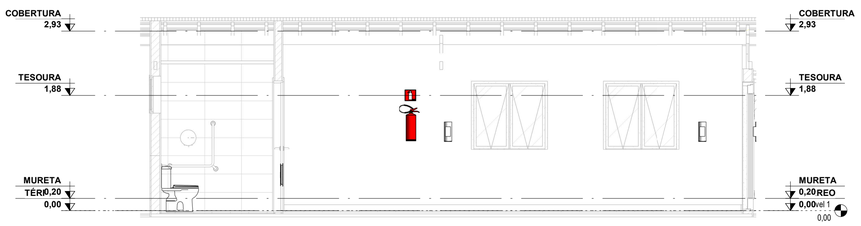

4 Corte 3
1 : 50

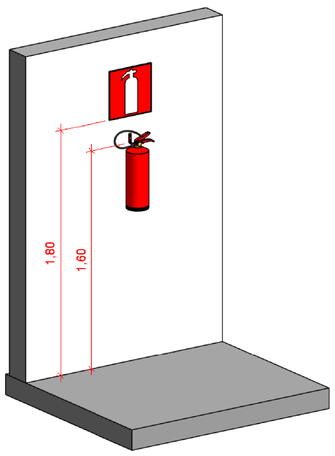

Detalhe instalação de Extintor

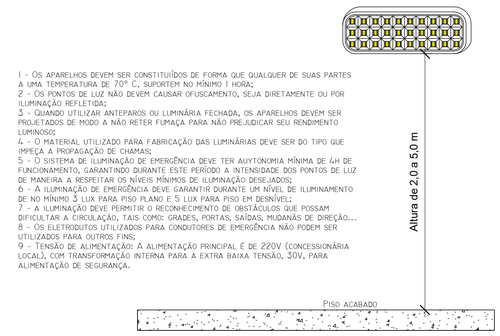

Iluminação de Emergência

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL

QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
2	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional fotoluminescente, com altura de letra sempre > ou = 50mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
1	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC	179	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
1	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC	179	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

LUMINÁRIAS

QTDE	SÍMBOLO	ITEM
2		Luminária de Emergência na parede

EXTINTORES DE INCÊNDIO

QTDE	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1		Extintor Portátil Fixo na Parede - 2:A-20:BC

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	DIMENSIONADO CONFORME IN Nº 09/2020 - CBMSC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2022 - CBMSC
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE À IN 13/2022 - CBMSC
EXTINTORES	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO IN Nº 6/2022 - CBMSC

CLASSIFICAÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO	F - 8	LOCAL PARA REFEIÇÃO	CANTINA

CARGA DE INCÊNDIO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02

OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
F	F - 8	LOCAL PARA REFEIÇÃO	300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
BAIXO	300 MJ/M²

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	JAN/2024	EMISSÃO INICIAL	TALITA MARTINS
R01	MAR/2024	ATUALIZAÇÃO DE BASE	TALITA MARTINS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Local: CANTINA

End.: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 Cacupé, Florianópolis - SC 88050-005

Obra: CANTINA

Conteúdo: PLANTA BAIXA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Carimbo e Assinatura

Reponsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. Paulo Loeck
CREA RS 035534
Assinatura

Prancha nº 02

Co-Autor do Projeto: ENG. Carlos Cavalcante
CREA RJ 2022100496

Arquivo	Desenho	Escala	Data
	Talita Martins	Como indicado	01/17/24