
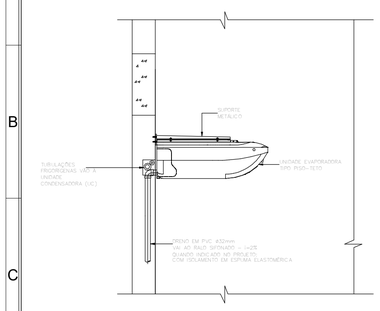


DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

SEM ESCALA

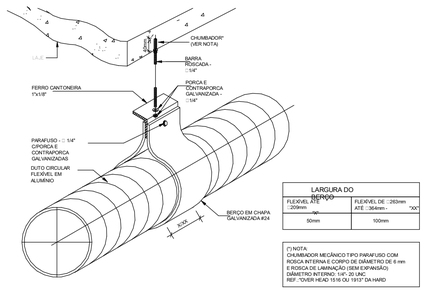


LARGURA DO BERÇO	
FLEXÍVEL ATÉ Ø 259mm	FLEXÍVEL DE Ø 263mm ATÉ Ø 364mm - "XX"
90mm	100mm

(*) NOTA:
CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARAFUSO COM ROSCA INTERNA E CORPO DE DIÂMETRO DE 6 mm COM ANEL DE EXPANSÃO EM ALUMÍNIO (SEM EXPANSÃO) DIÂMETRO INTERNO: 1/4" - 20 UNC
REF.: "DYVER HEAD 15/16 OU 1913" DA HARD


DETALHE DE SUSTENTAÇÃO DO DUTO FLEXÍVEL

SEM ESCALA

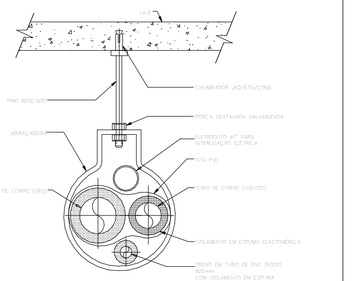


DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE

SEM ESCALA

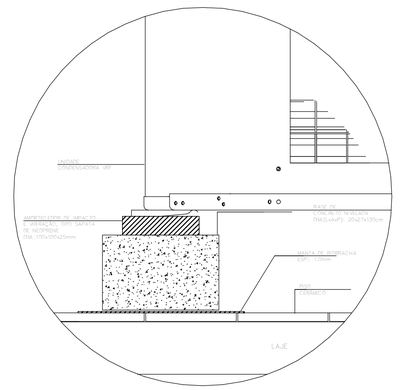


DETALHE DAS BASE DAS CONDENSADORAS PISO TETO

SEM ESCALA

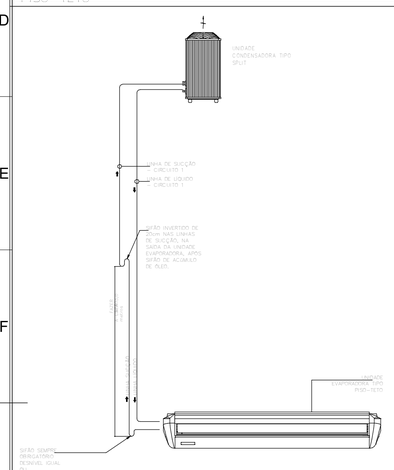


DETALHE TÍPICO DE INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTRE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE EQUIPAMENTO TIPO PISO TETO

SEM ESCALA

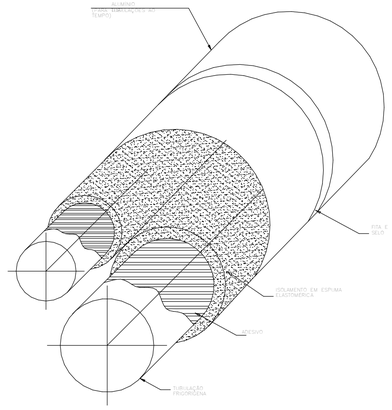


DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS

SEM ESCALA

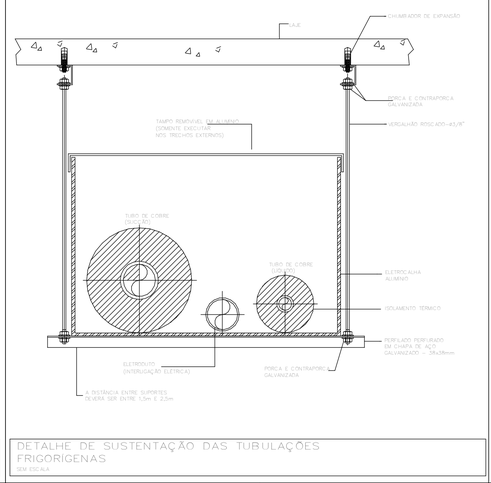

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS

SEM ESCALA

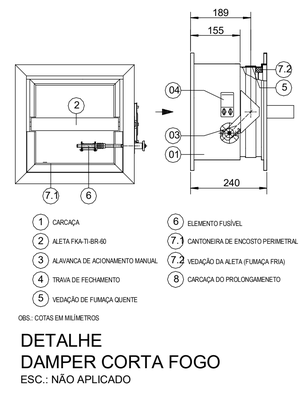


1. CARCAÇA
2. ALETA FKA-TI-BR-60
3. ALAVANCA DE ACIONAMENTO MANUAL
4. TRAVA DE FECHAMENTO
5. VEDAÇÃO DE FUMAÇA QUENTE
6. ELEMENTO FUSÍVEL
7.1 CANTONEIRA DE ENCOSTO PERIMETRAL
7.2 VEDAÇÃO DA ALETA (FUMAÇA FRIA)
8. CARCAÇA DO PROLONGAMENETO

OBS.: COTAS EM MILÍMETROS

DETALHE
DAMPER CORTA FOGO
ESC.: NÃO APLICADO


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA

SEM ESCALA

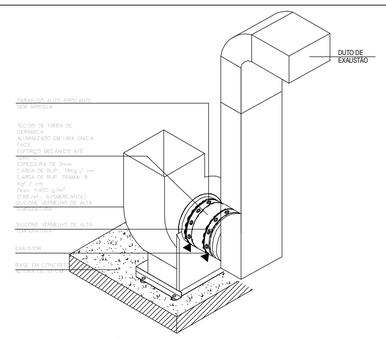


DETALHE TÍPICO
INS. DE LONA FLEXÍVEL ENTRE DUTO E EXAUSTOR
ESC.: NÃO APLICADO

DETALHE TÍPICO INS .DE LONA FLEXIVEL ENTRE DUTO E EXAUSTOR

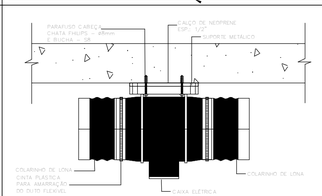


DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA

SEM ESCALA

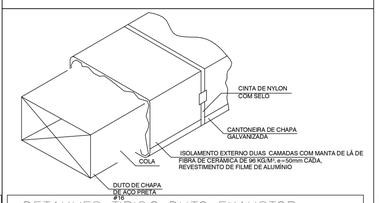


DETAKHES TÍPICO DUTO EXAUSTOR

SEM ESCALA

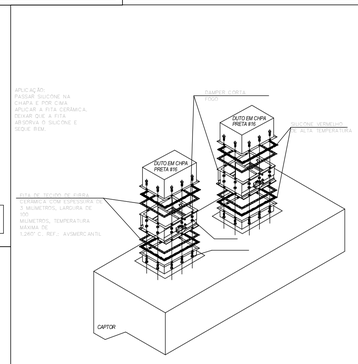


DET. INST. DAMPER CORTA –FOGO NA COIFA

SEM ESCALA

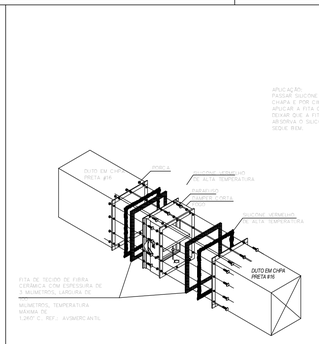

DET. INST. DAMPER CORTA –FOGO

SEM ESCALA

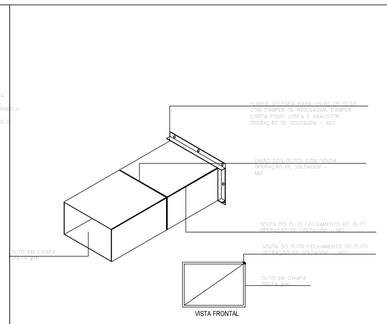

DETALHE TÍPICO
FABRICAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO DA COIFA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	08/01/2024	EMISSÃO INICIAL	ALCIDES R. LEONEL- CBR
R01	08/02/2024	REVISÃO	ALCIDES R. LEONEL CBR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

CLIMATIZAÇÃO

Local: HOTEL SESC CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC

Obra: ENGENHO

Conteúdo: DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER
116.761-RS

Assinatura

Prancha nº: 02/02

Co-Autor do Projeto

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF08-BIM-CLI	LAIS LIMA	1 : 50	08/01/24

EXTENSO A41 = 594 mm
INTENSO A41 = 574 mm