
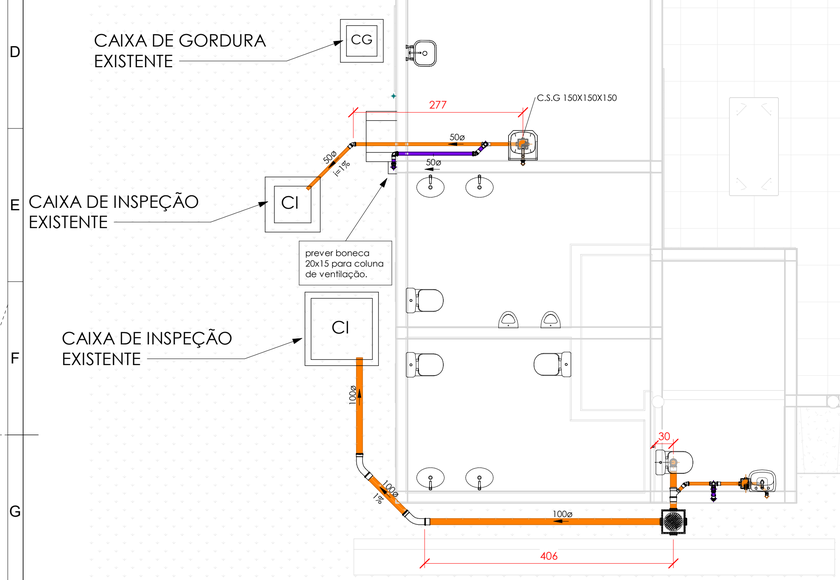



Pav. 1 - Térreo - ESGOTO

1 : 50

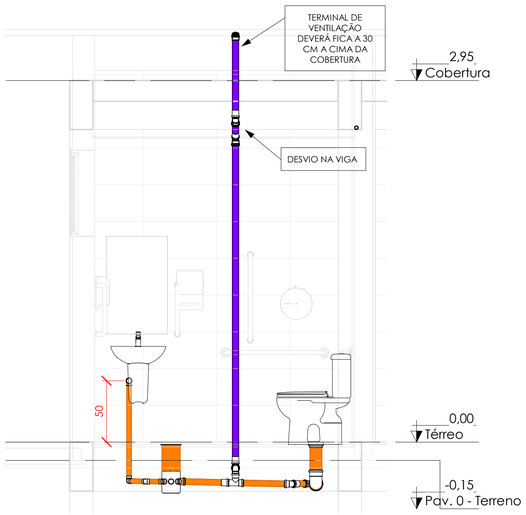

SAN - 01

1 : 25

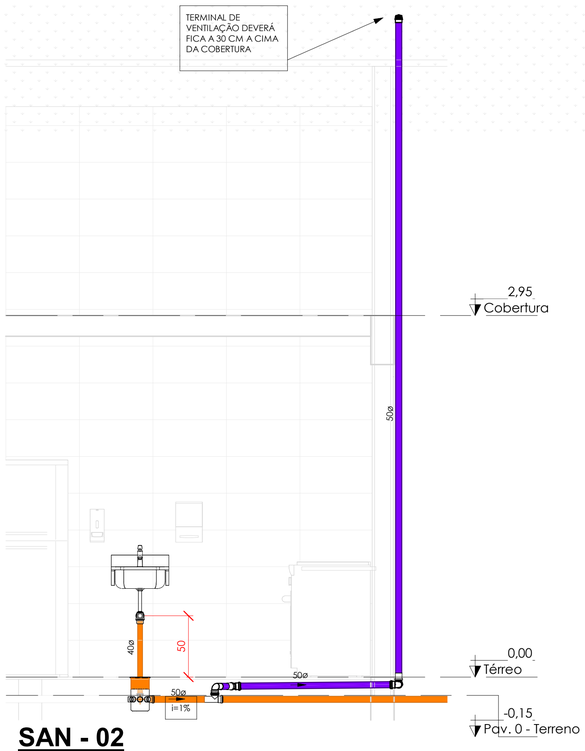

SAN - 02

1 : 25

SISTEMA_ESGOTO:
1-TODAS AS BITOLAS ESTÃO EM MILÍMETROS EXCETO AONDE INDICADO;

2-TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5688.

3-TUBOS E CONEXÕES DO PLUVIAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO TIPO REFORÇADO CLASSE R, CONFORME NBR 5688.

4-DECLIVIDADE MÍNIMA PARA TUBULAÇÕES:
- ∅<=75mm - i=2%
- ∅>75mm - i=1%
5 - A CONEXÃO DO RAMAL DE VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA À COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER FEITA A PELO MENOS 0,15m ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DA ÁGUA DO MAIS ELEVADO E APARELHO SANITÁRIO

6 - TODA TUBULAÇÃO NOVA OU MODIFICADA DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES CONFORME NBR 8160. VER PROCEDIMENTO DA NORMA.

7-TODAS AS INFLEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM CONEXÕES APROPRIADAS

8-TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER INDUSTRIALIZADAS, NÃO SENDO PERMITIDAS CONEXÕES REALIZADAS NA OBRA;

9-TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO SER FIXADAS POR SUPORTES METÁLICOS COM ESPAÇAMENTOS TAIS QUE PERMITAM BOA RIGIDEZ DAS MESMAS, SEMPRE REFORÇANDO A FIXAÇÃO NOS PONTOS DE INFLEXÃO (DESVIO) DAS TUBULAÇÕES;

10-AS CONEXÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS COM JUNTA SOLDÁVEL OU JUNTA ELÁSTICA.
JUNTA SOLDÁVEL: REALIZANDO A LIMPEZA ANTES DA APLICAÇÃO DE UMA CAMADA FINA E UNIFORME DO ADESIVO PLÁSTICO PVC. JUNTA ELÁSTICA: REALIZAR A LIMPEZA DA PONTA E BOLSA E ENCAIXAR CORRETAMENTE O ANEL DE VEDAÇÃO E APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE VEDAÇÃO PARA UNIÃO.

11-PARA O SISTEMA DE DRENO DE AR CONDICIONADO UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC MARRON CL.15
PREVER ISOLAMENTO TERMICO NAS TUBULAÇÕES DE DRENO DE AR CONDICIONADO COM TUBOS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EM TUBOS SITUADOS NO ENTREFORRO E EM SHAFTS, E COM MÍNIMO DE 2% DE INCLINAÇÃO.

Esgoto

Descrição do Material	Quantidade
Tê 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	2
Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	2
Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	4
Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	9
Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	5
Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
Joelho 90° com anel, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	3
Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	5
Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	2
Curva Longa 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	2
Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	8
Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	28
Adaptador para Saída de Vaso Sanitário, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R0	09/01/2024	EMISSÃO INICIAL	ENG.FÁBIO ARAÚJO
R1	08/02/2024	REVISÃO	ENG.FÁBIO ARAÚJO
R2	11/03/2024	RESERVATORIO SUPERIOR	ENG.FÁBIO ARAÚJO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

HIDROSSANITÁRIO

Local
SESC CACUPÉ

End. Estrada Haroldo Soares Glavan,1670 - Caupé - Florianópolis - SC, 88050-005

Obra
REFORMA ENGENHO

Conteúdo
DETALHAMENTO ESGOTO CLOCAL

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Prancha nº
03-03

Autor do Projeto
ENG.PAULO LOECK
CREA RS 35.534

Assinatura

Co-Autor do Projeto
ENG.PAULO LOECK
CREA RS 35.534

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC-SC-AF08-BIM-HID_R02	ENG.FÁBIO ARAÚJO	Como indicado	08/02/2024

ESTENSO: 841 x 594 mm
DOBRA: 841 x 210 mm