
ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTO				
PVC RÍGIDO - ANTICHAMA 960 °C/60 - ROSCA BSP				
DIÂMETRO COMERCIAL (Polegada)	EXTERNO (mm)	INTERNO (mm)	ESPESSURA (mm)	
1/2"	21	15	3	
3/4"	26	20	3	
1"	33	25	4	
1 1/4"	42	32	5	
1 1/2"	48	40	4	
2"	60	50	4	
2 1/2"	75	75	3	
3"	88	75	5	
4"	114	106	5	

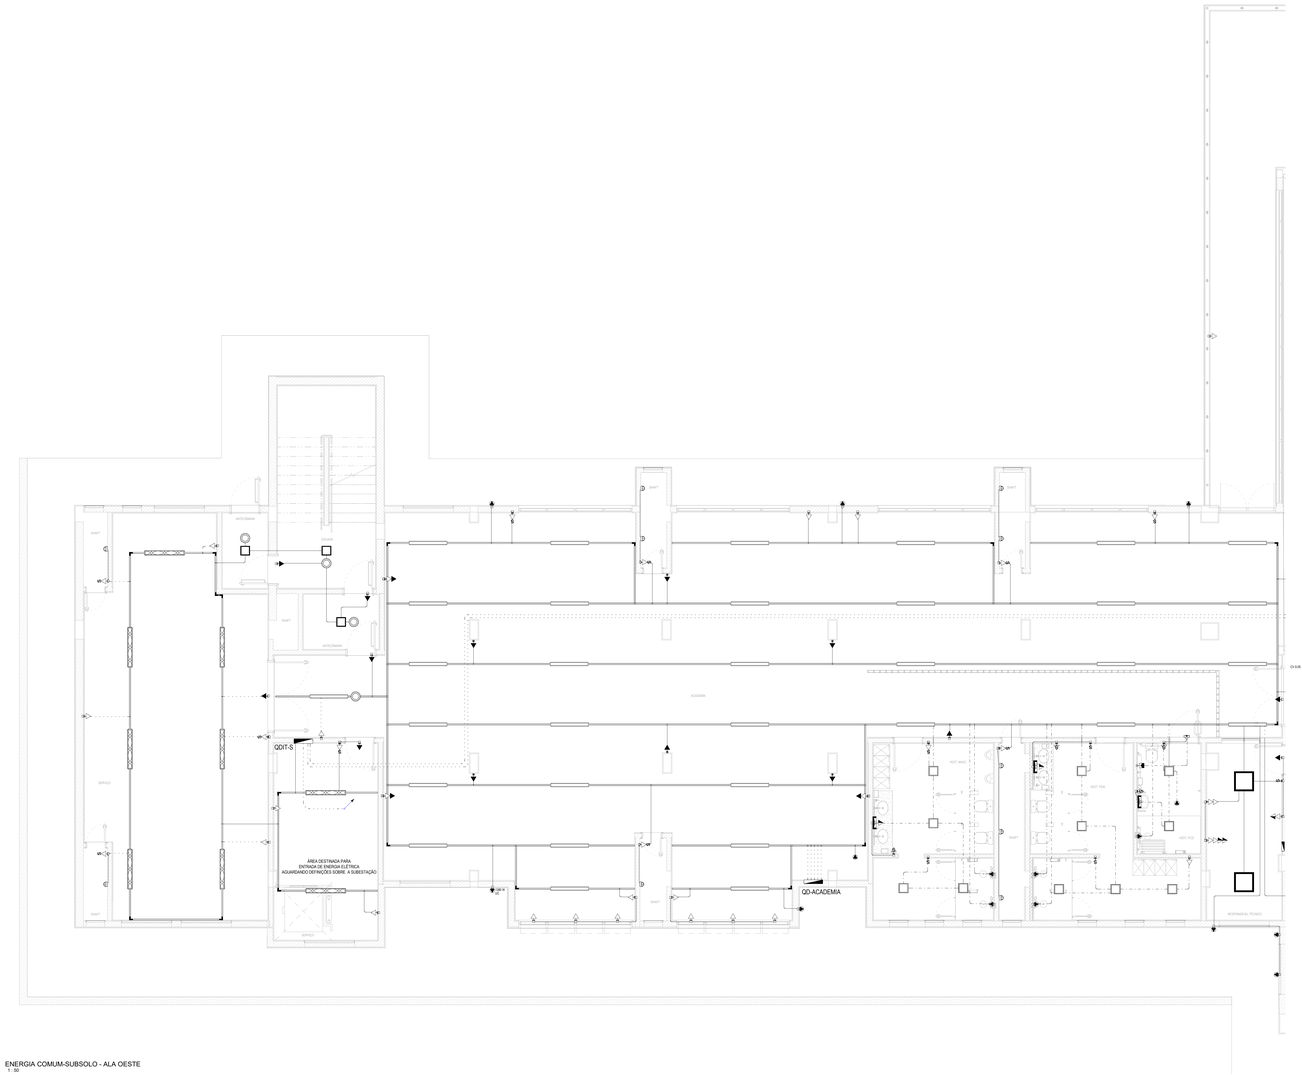

ENERGIA COMUM-SUBSOLO - ALA OESTE
1 : 50

SIMBOLOGIA

- PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO.
- ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE, NO ENTREFORRO, TETO OU PAREDE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO, INSTALADO EMBUTIDO EM PARADE OU LAJE QUANDO APLICÁVEL, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO, INSTALADO NO CONTRAPISO OU ENTERRADO, CONFORME APLICAÇÃO. PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- CONDULETE PVC TÍPICO. SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
- INTERRUPTOR, SIMPLES, PARALELO E INTERMEDIÁRIO RESPECTIVAMENTE, 10A/250V INSTALADO A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO.
- ECONOMIZADOR DE ENERGIA COM DESBLOQUEIO POR CARTÃO MAGNÉTICO E COM UM INTERRUPTOR PARA COMANDO DE LUMINÁRIA
- TOMADA 10A/250V - 2P+T - INSTALADA CONFORME PROJETO NAS ALTURAS: A 300mm, 1100mm E 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
- ARANDELA DE USO INTERNO, LED, 12W, 4000K, EFICÁCIA LUMINOSA = 80lm/W.
- TRILHO ELETRIFICADO 1M, COM 3 SPOTS COM LÂMPADAS PAR20 LED 10W 4000K.
- LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA 2 LÂMPADAS TUBOLED, TOTALIZANDO FLUXO LUMINOSO = 4400LM, COM EFICIÊNCIA = 100LM/W. - POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K OU 6300K, TENSÃO 220V, COM PROTEÇÃO IP65.
- LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO LÂMPADA TUBULAR T8 LED, POTÊNCIA INDICADA, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. DIMENSÕES 1153x174x86.
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM 01 LAMPADA BULBO A60 LED, POTÊNCIA INDICADA, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA.
- LUMINÁRIA QUADRADA LED DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 625x625MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
- LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 625x625MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
- LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 270X270MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
- LUMINÁRIA QUADRADA LED DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 270X270MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
- LUMINÁRIA EM BARRA LINEAR DE 1200MM DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, LED RGB COM ANGULO DE ABERTURA 10°X80°.
- SENSOR DE PRESENÇA PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NO FORRO OU LAJE
- PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, POTÊNCIA INDICADA NA TABELA DOS QUADROS, ESPERA DE CABOS, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.
- TOMADA 10/20A QUANDO NÃO INDICADO
ALTURA: 300mm
INSTALADA EM CAIXA PARA PISO.
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA ACIONADOR DE ILUMINAÇÃO E ALARME PCD
INSTALADO EM ALVENARIA
ALTURA: 1100mm
- SINALIZADOR LUMINOSO DE EMERGÊNCIA PARA ALARME PCD
INSTALDO SOBREPOSTO EM ALVENARIA
ALTURA: 2300mm
- SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS, BARRAS CHATAS, ETC. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA OU DESCIDA SEPARADAMENTE

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	20/09/24	EMISSÃO INICIAL - PROJETO BÁSICO	CNTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 758 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010-002 – Fone: (48) 3251-4600
www.sesc-sc.com.br

Projeto
ELÉTRICO

Local
POUSADA RURAL
End.: RODOVIA SC 114, KM 119 - RIACHO COMPRIDO - LAGES-SC

Obra
SESC SC LAGES POUSADA RURAL

Conteúdo
SESCSC-AF25-BIM-EC-R00-SUBSOLO-ALA OESTE

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Autor do Projeto	Compatibilização
ALEXANDRE NUNES MATEUS MIQUELETTI DE LIMA	ALEXANDRE NUNES MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

Autor do Projeto
ARQ.: Marcello Farias Rodrigues
CAU A249369-5
GERENTE DE EDIFICAÇÕES

Escala/Área — PB07

Coordenação
Arq.: MARCELO CORNETET
CAU A249369-8

Aprov. — Desenhista: MARCO ANTÔNIO — Escala: Como indicado — Data: 25/09/24