


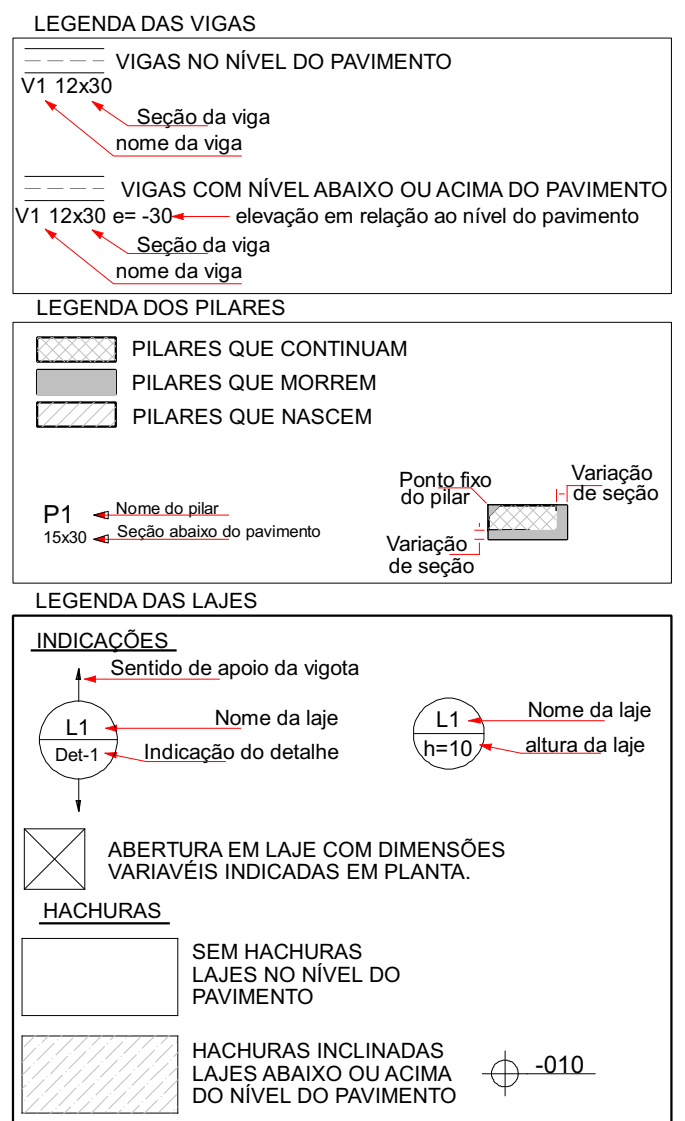

Características dos materiais			
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)	fct (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
300	294029	32	12,00

Dimensão mínima do agregado = 16 mm

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2023)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	II - Moderada(Urbana)
COBRIMENTOS POR ELEMENTO	PILARES 2,5 cm
	VIGAS: 2,5 cm
	LAJES 2,5 cm
COBRIMENTOS DE ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO	PILARES 3,0 cm
	VIGAS: 3,0 cm
	LAJES 3,0 cm
PROPRIEDADES DO CONCRETO	FUNDAMENTOS: 5,0 cm
	PILARES: C30 Fck = 30 MPa
	VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
	LAJES: C30 Fck = 30 MPa
	FUNDAÇÃO (Bloco): C30 Fck = 30 MPa
FUNDAÇÃO (NBR-6484 E NBR-6122)	TIPO: estacas
	OBJ: - REALIZAR A LIMPEZA DOS DEBRANHOS APÓS A ESCAVAÇÃO DE 1,00 METRO E 1,00 METRO PARA ABAIXO DA LAJE DE CONTATO EM PROJETOS DE LAJES, LAJES DE CONTATO COM O CHÃO E COM O FUNDO DAS CAVIDADES.
DIMENSÕES	ESTRUTURA: Centímetros (cm), quando não especificadas BITOLAS: Milímetros (mm)

[illegible]