

ENTRADA DE SERVIÇO

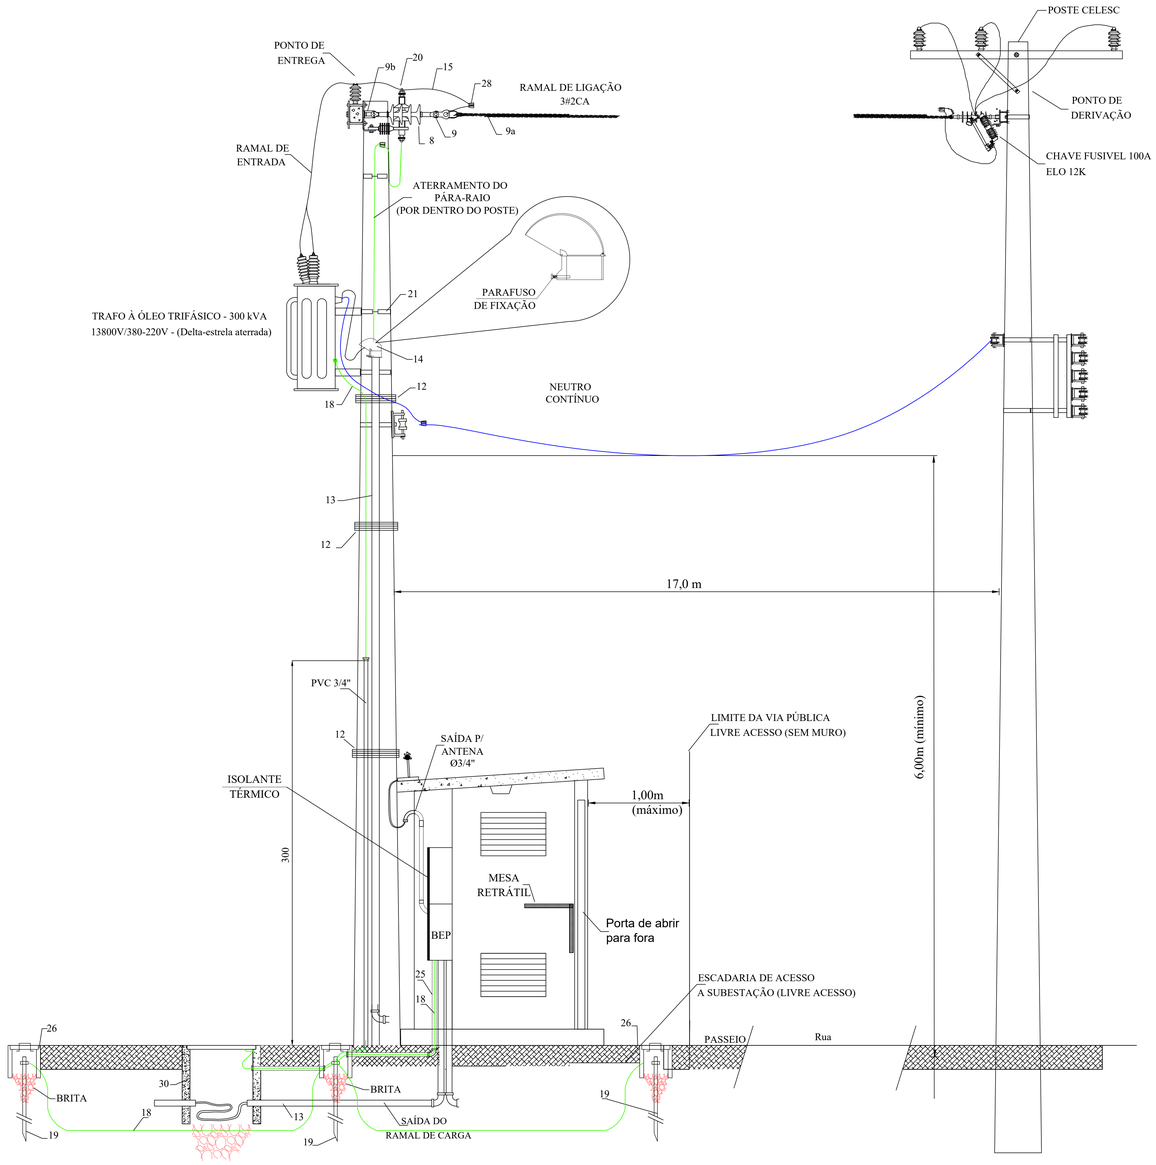

LEGENDA

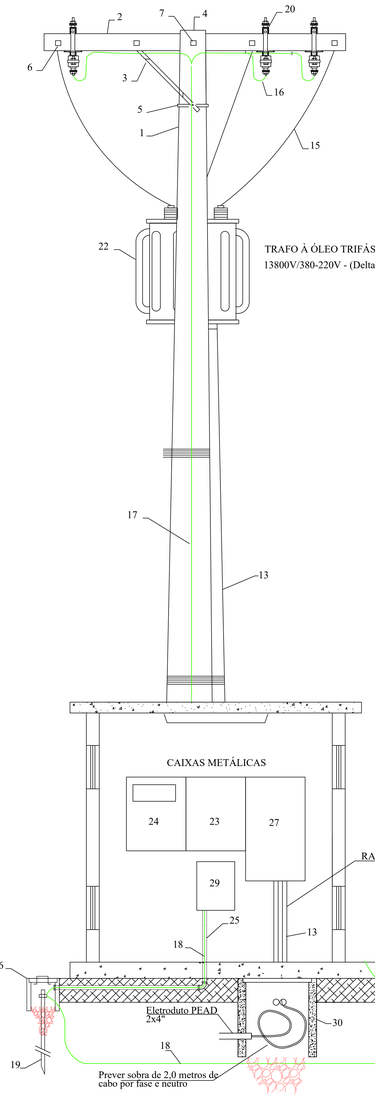


01 -- POSTE DE CONCRETO DT - 11/1000 daN.
02 -- CRUZETA DE CONCRETO OU AÇO 90 X 112,5 X 2400 mm
03 -- MÃO FRANCESA PERFILADA OU PLANA, 726 mm
04 -- SELA PARA CRUZETA
05 -- CINTA EM AÇO INOX 304 OU 316.
06 -- PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA, Ø 16 mm
07 -- PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, Ø 16 X 150 mm
08 -- ISOLADOR BASTÃO EM MATERIAL POLIMÉRICO - 15kV
09 -- MANILHA SAPATILHA
09a -- ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO
09b -- PORCA OLHAL OU OLHAL PARA PARAFUSO
10 -- ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS COM HASTE DE 325 mm
11 -- ISOLADOR ROLDANA-VIDRO OU PORCELANA
12 -- FITA DE AÇO GALVANIZADO OU DE ALUMÍNIO
13 -- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - Ø2x4"
14 -- CABEÇOTE - Ø2x4"
15 -- FIO DE COBRE NU, SEÇÃO 35 mm² (2 AWG).
16 -- CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 35 mm², SOLDAFLEX OU SIMILAR, ISOLAÇÃO 15 KV.
17 -- CABO DE COBRE NU FLEXÍVEL, SEÇÃO 25 mm²
18 -- CABO DE COBRE NU 7 FIOS, SEÇÃO 50mm².
19 -- ELETRODO DE ATERRAMENTO.
20 -- PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO 15kV - 10kA.
21 -- SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
22 -- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO, TRIFÁSICO - 300,00 kVA 13800V/380-220V - LIGAÇÃO (DELTA-ESTRELA ATERRADA)
23 -- CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE - 75x68x25cm
24 -- CAIXA DE MEDIÇÃO, TIPO MDR - 55x68x25cm
25 -- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1".
26 -- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
27 -- CAIXA PARA INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL DO TRAFO - 55x100x25cm
28 -- CONECTOR CUNHA
29 -- CAIXA BEP E DPS - 35x45x20cm - COM TAMPA COM VISOR
30 -- CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 65x85x80cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR 70x90 - 125kN.

CORES DOS CONDUTORES
N: Azul Claro
F1: Preto
F2: Cinza ou Branco
F3: Vermelho

OBS: NA ENTRADA E NA SAÍDA DOS QUADROS DE MEDIÇÃO SOMENTE PODERÃO SER UTILIZADOS LETRODUTOS PVC RÍGIDO ANTICHAMA, EXCETO QUANDO FOR METÁLICO.

DETALHE ISOMETRICO - SUBESTAÇÃO (SEM ESCALA)

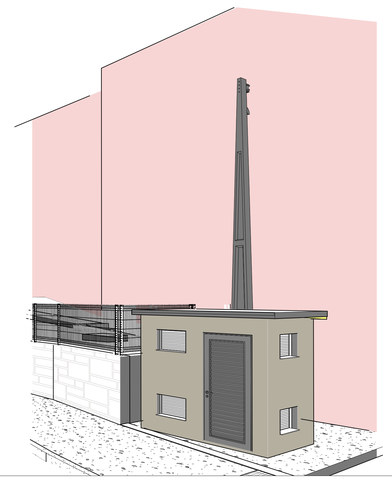

CARIMBOS

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	AGO / 2026	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME B. MOREIRA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018370/0001-65
CREA/SC: 127422-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 786 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
www.sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:
CROQUI SUBESTAÇÃO

LOCAL:
FLORIANÓPOLIS / SC

ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:
SESC JOSÉ MENDES

CONTEÚDO:
RAMAL DE ENTRADA - TRANSFORMADOR

PROPRIETÁRIO:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

CARIMBO E ASSINATURA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:
ENG. GUILHERME BECKER MOREIRA
CREA/SC: 217557-7
ASSINATURA

PRANCHA Nº: 3

CO-AUTOR DO PROJETO:
ASSINATURA

TOTAL: 7

ARQUIVO:
DESENHO: GUILHERME MOREIRA
ESCALA: SEM ESCALA
DATA: AGO/2026