


CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

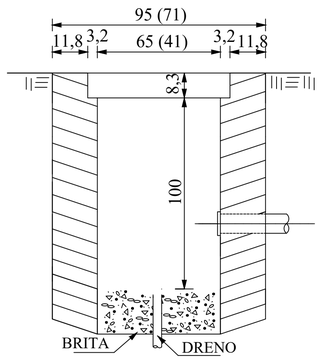

CORTE A-A'

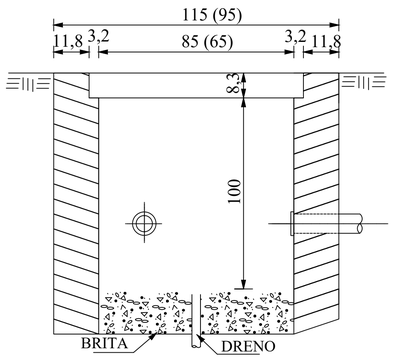

CORTE B-B'

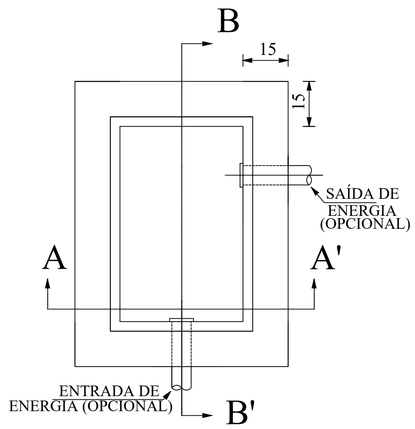


PLANTA BAIXA


NOTAS:

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIÇO SÃO DE 15cm; AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;
2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS;
3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR;
4 - PARA CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA PAREDE SÃO DE 10cm, RESPEITANDO AS DIMENSÕES INTERNAS E DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;
5 - AS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERÃO SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.

CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)

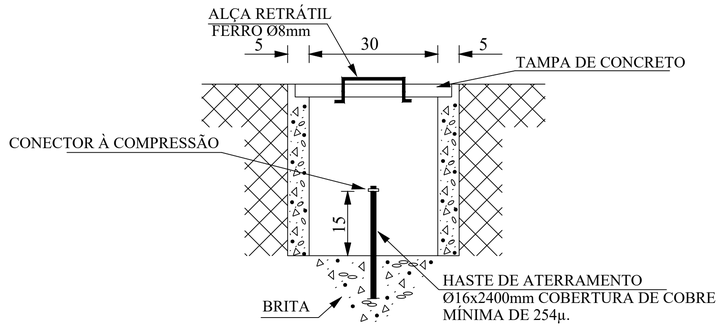

CORTE A-A'

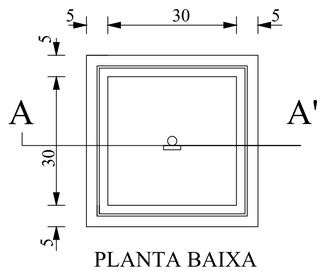


PLANTA BAIXA

TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO NODULAR

APLICAÇÃO DOS TAMPÕES SEGUNDO A CLASSE:


A) CLASSE MÍNIMA B 125 (125kN) - PARA APLICAÇÃO EM PASSEIOS (CALÇADAS), LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E ÁREAS DE ESTACIONAMENTOS DE CARROS DE PASSEIO;
B) CLASSE MÍNIMA D 400 (400kN) - PARA APLICAÇÃO EM VIAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS.

TAMPÃO DA CAIXA DE PASSAGEM

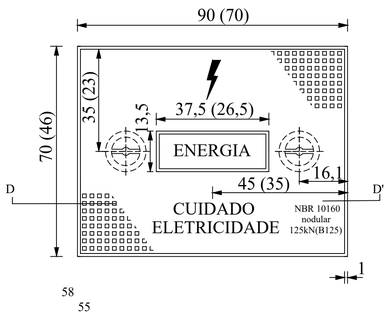

CORTE D-D'

ARO PARA A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

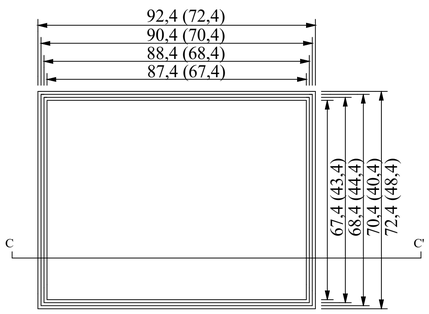

CORTE C-C'

NOTAS:

1 - Tampão de ferro fundido nodular para entrada de energia elétrica subterrânea;
2 - O tampão deverá estar de acordo com a norma NBR 10160 da ABNT e especificação E-313.0067 da CELESC;
3 - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações:
- Na face superior: "raio típico" de eletricidade, a inscrições "cuidado,eletricidade", "energia", "NBR 10160", "nodular", classe B 125 e a carga de controle 125kN;
- Na face inferior; logomarca e/ou nome dofebricante,mês/ano de fabricação e lote, outros;
- No aro: em local visível após a instalação: "NBR 10160" e a CLASSE B 125 ou D400;
4 - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa;
5 - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT;
6 - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela CELESC D;
7 - Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.
8 - Medidas em centimetros (cm), quando não indicado em contrário.

CARIMBOS

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	AGO / 2026	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME B. MOREIRA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:
SUBESTAÇÃO JOSÉ MENDES

LOCAL:
FLORIANÓPOLIS / SC

ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:
SESC JOSÉ MENDES

CONTEÚDO:
DETALHES - CAIXAS

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

CARIMBO E ASSINATURA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

AUTOR DO PROJETO:
ENG. GUILHERME BECKER MOREIRA
CREA/SC: 217657-7
ASSINATURA

PRANCHA Nº
6
TOTAL
7

CO-AUTOR DO PROJETO:
ASSINATURA

ARQUIVO:

DESENHO: GUILHERME MOREIRA

ESCALA: SEM ESCALA

DATA: AGO/2026