


HIDRANTE DE RECALQUE COM ABRIGO

SEM ESCALA

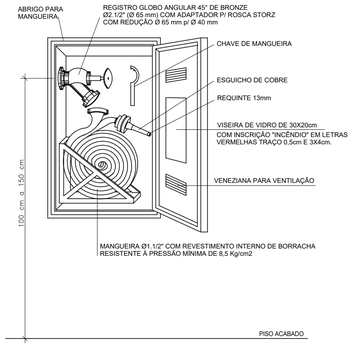

OBSERVAÇÃO:


1-AS MANGUEIRAS DEVEM RESISTIR AO TESTE DE PRESSÃO DE 8,5 kG/cm2.

2-A RESISTENCIA DA CANALIZAÇÃO, PEÇAS E CONECÇÕES DEVERÁ SER SUPERIOR A 15 kG/cm2.

3-TODA CANALIZAÇÃO DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, E QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS AÉREAS OU NÃO,DEVERÃO SER PINTADAS DE VERMELHO.

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE

SEM ESCALA

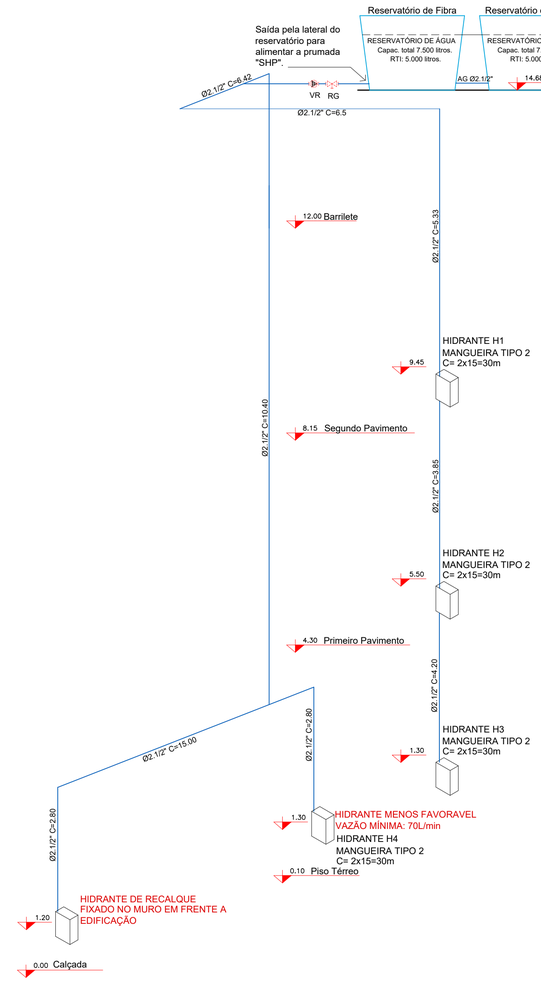

ISOMÉTRICO SHP

Sem escala

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

HIDROSSANITÁRIO

Local SESC TUBARÃO

End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteudo PLANTA BAIXA COBERTURA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Prancha nº **05**

Autor do Projeto

ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3

Assinatura

Co-Autor do Projeto

05 *Total*

Arquivo PREV SESC TUBARÃO NOVO 17-05.DWG

Desenho DIOGO

Escala Indicada

Data JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\PREV SESC TUBARÃO NOVO 17-05.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)