
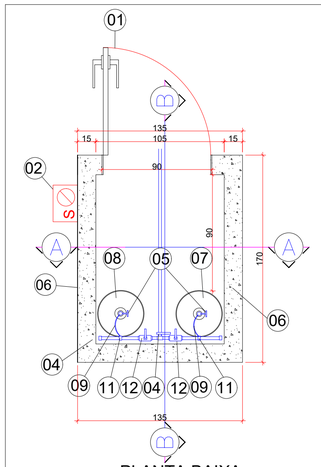


PLANTA BAIXA
ESC.: 1/25

ABRIGO DE GÁS

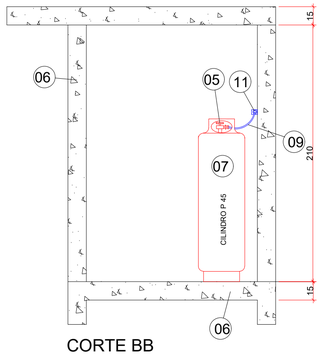


CORTE BB
ESC.: 1/25

ITEM	NOMENCLATURA
01	PORTA METÁLICA COM VENEZIANA 90 X 180, ESPAÇAMENTO ENTRE PLACAS 8 mm
02	NICHO PARA PROTEÇÃO DE EXTINTORES
03	GAMBIARA Ø 1"
04	REGISTRO DE CORTE GERAL - TIPO CORTE RÁPIDO
05	REGISTRO DE CORTE DO CILINDRO
06	PAREDE DE ALVENARIA
07	BATERIA ATIVA - 1 UNIDADE - P45
08	BATERIA RESERVA - 1 UNIDADE - P45
09	PIGTAIL
10	PLACA DE ADVERTÊNCIA 150 X 30 cm, "CUIDADO ABRIGO DE GLP", COM FUNDO AMARELO E LETRAS NA COR PRETA COM TRAÇO DE 2 mm e MOLDURA DE 10 X 14 CM
11	VÁLVULA DE RETENÇÃO (TREDOLET)
12	VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA BATERIA RESERVA


NOTAS GLP

As mangueiras para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrições:
I – marca ou identificação do fabricante;
II – número da NBR de fabricação;
III – aplicação da mangueira (gás GLP/GN);
IV – data de fabricação e/ou validade;
V – diâmetro nominal ou classe de aplicação;
VI – pressão máxima de trabalho; e
VII – possuir comprimento máximo de 1,25 m para fogão e 40 cm para aquecedores de passagem a gás

- TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM O GLP SERÃO DE AÇO GALVANIZADO
- TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM O GLP QUE FICAREM APARENTES SERÃO PINTADOS NA COR ALUMÍNIO.
- TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM GLP DEVERÃO TER UM AFASTAMENTO DE OUTROS DUTOS, NO CASO DE ELETRICIDADE NO MINIMO 0,30 METROS.
- PARA CANALIZAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL 1" QUANDO AS LIGAÇÕES FOREM FEITAS ATRAVÉS DE SOLDA DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 1/4"O DIÂMETRO DA MESMA.

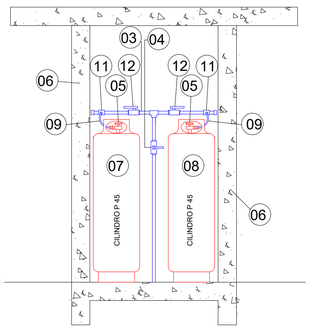


CORTE AA
ESC.: 1/25

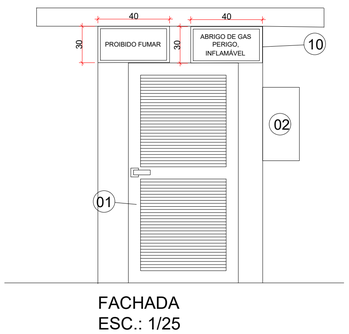


FACHADA
ESC.: 1/25

NICHO PARA PROTEÇÃO DE EXTINTORES

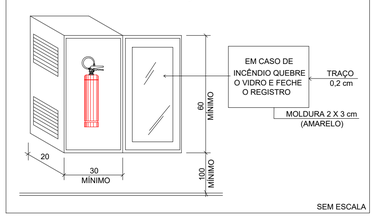


SEM ESCALA

ABRIGOS PARA REGISTRO DE CORTE E REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO

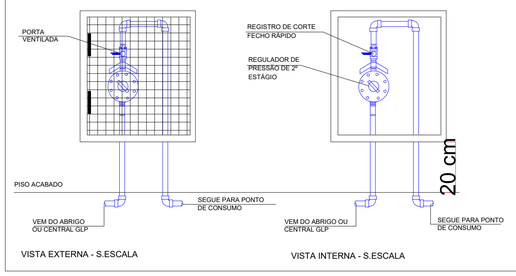


VISTA EXTERNA - S.ESCALA

VISTA INTERNA - S.ESCALA

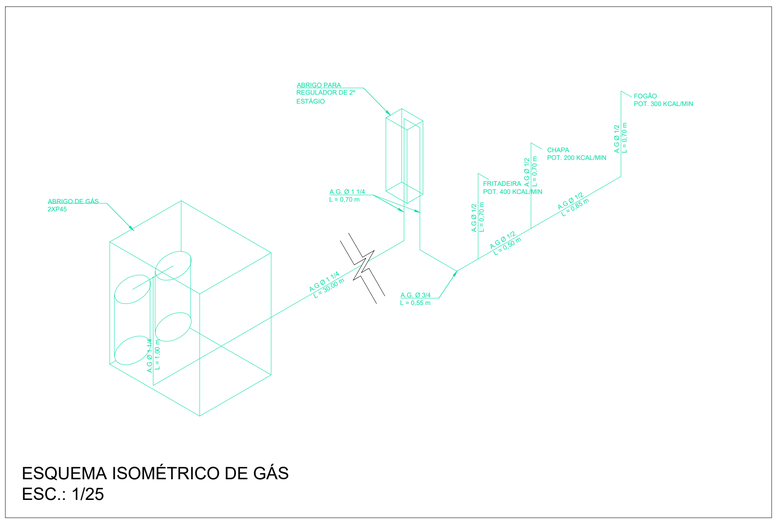


ESQUEMA ISOMÉTRICO DE GÁS
ESC.: 1/25

REGISTRO DE CORTE PONTO DE CONSUMO

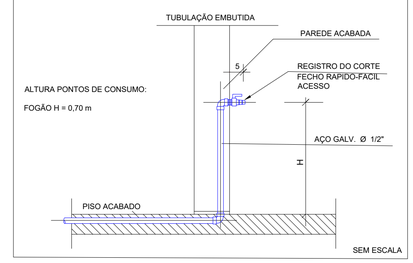

SEM ESCALA

VENTILAÇÃO PERMANENTE COZINHA

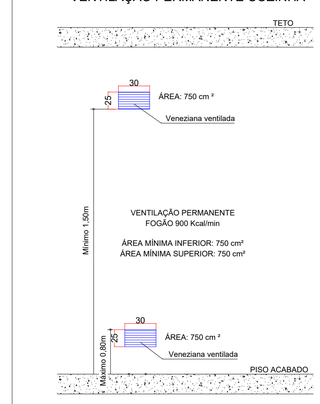

SEM ESCALA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Salas 1001/1002
Ed. City Office - Bairro Passa Vinte
Palhoça - SC

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

P P C I

Local: LANCHONETE – SESC CACUPÉ
End.: Rod. Haroldo Soares Glavan, 1670 – Cacupé – Florianópolis/SC – 88050-000 Tel: (0xx48) 335-6188

Obra: SESC CACUPÉ

Conteudo: DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico
Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC: 125.007-9
JACSON JEREMIAS:06111900951
Assinado de forma digital por JACSON JEREMIAS:06111900951
Dados: 2022.12.15 17:00:47 -03'00'
Assinatura
Co-Autor do Projeto

Prancha nº: 05
Total: 05

Arquivo: PCI_60_FLP_SESC_CACUPE_R0.DWG
Desenho: Jacson Jeremias
Escala: Indicada
Data: DEZEMBRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 26/maio/2017 ********** PENA DE PLOTAGEM: PPCI_REV01.ctb
ARQUIVO: D:\E + Plan\Florianópolis\60_FLP_SESC_CACUPE\PCI\DWG\PCI_60_FLP_SESC_CACUPE_R0.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(594mm x 841mm)