

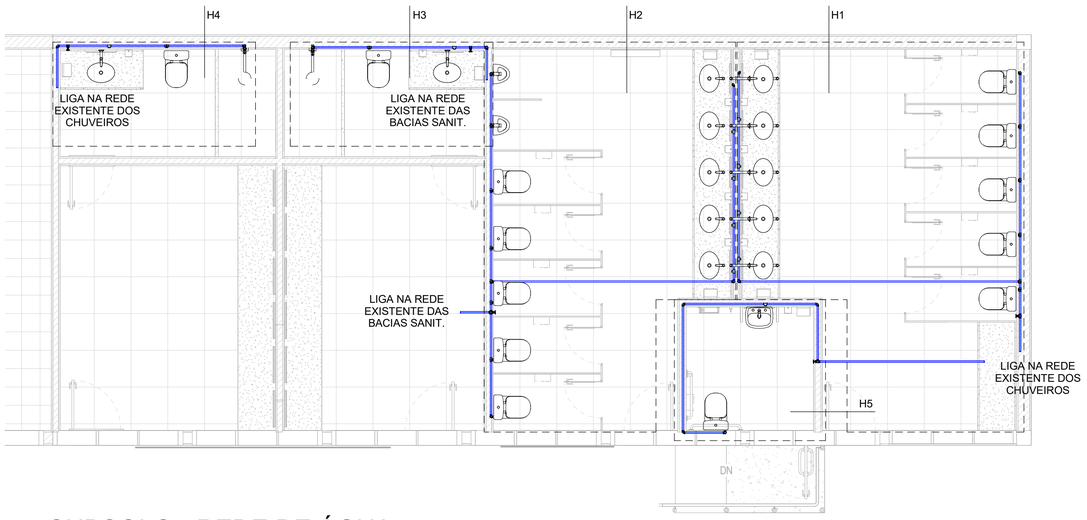


1 SUBSOLO - REDE DE ÁGUA


1 : 50

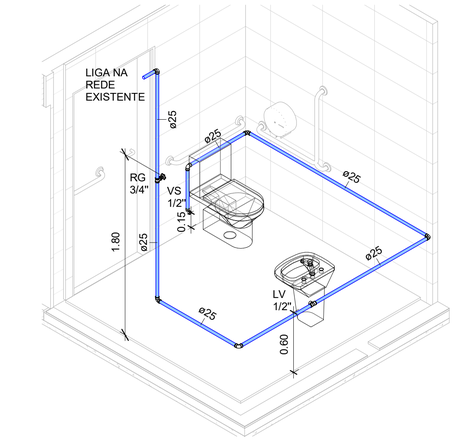


5 H5 - SANIT. PCD - SUBSOLO

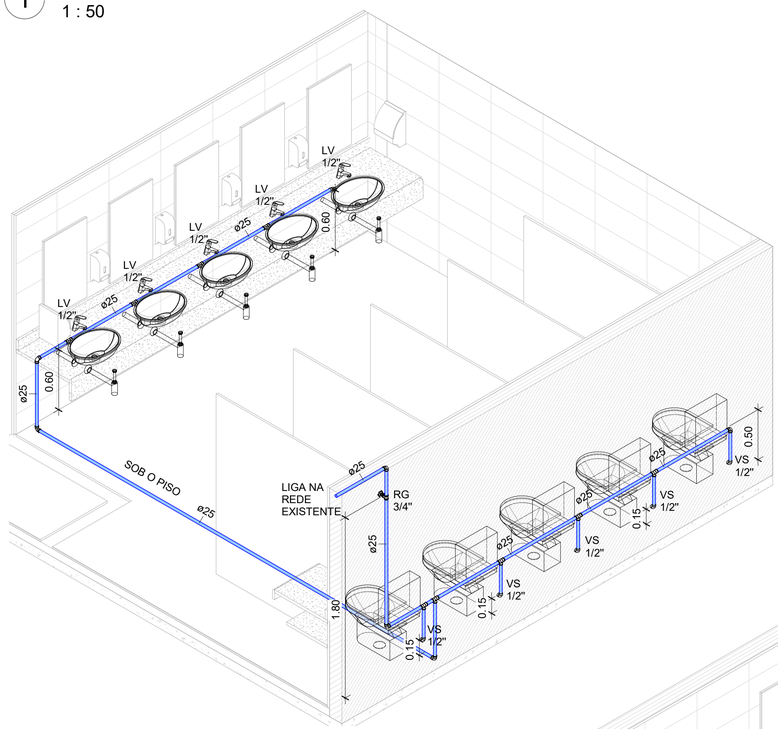


2 H1 - SANIT. FEM. - SUBSOLO

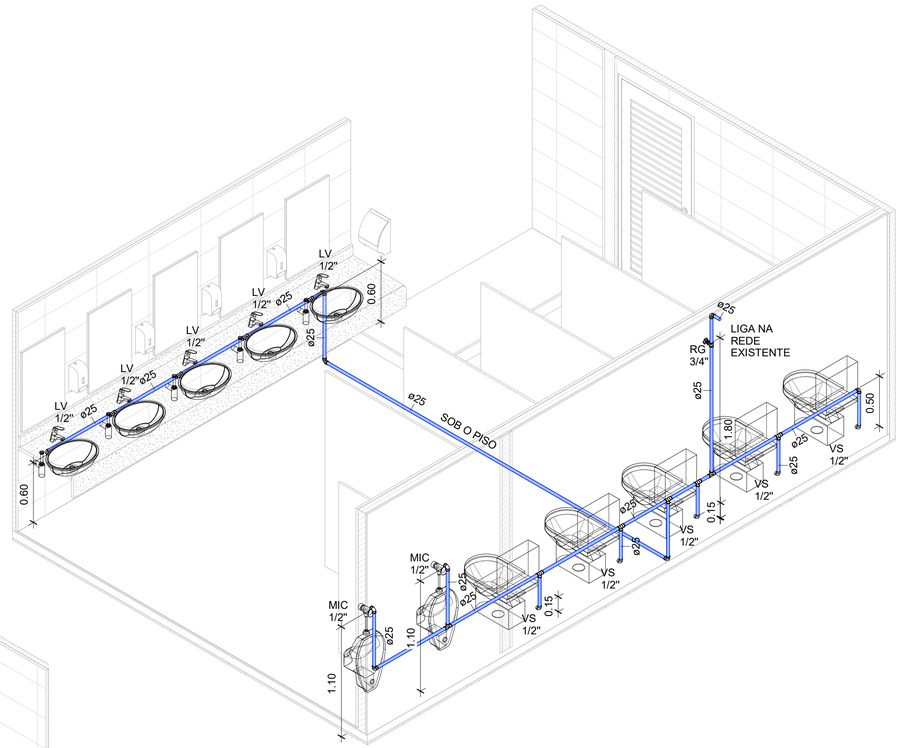


3 H2 - SANIT. MASC. - SUBSOLO

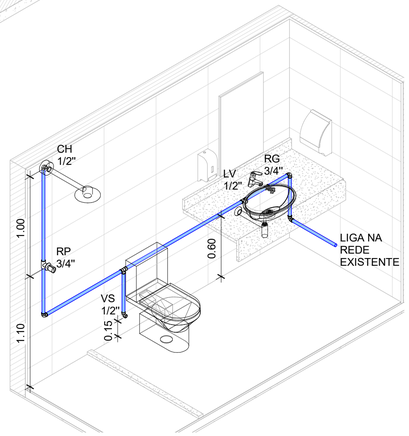

4 H3/H4 - BANHEIROS - SUBSOLO

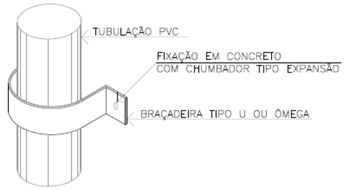

DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO VERTICAL
SEM ESCALA

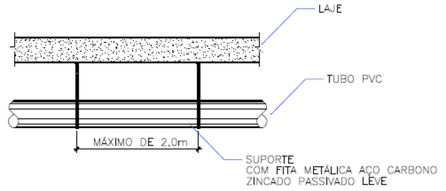

DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL
SEM ESCALA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AR	COLUNA DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO DA CHUVA
AL	ALIMENTAÇÃO
LV	LAVATÓRIO
CH	CHUVEIRO
BE	BEBEDOURO
MIC	MICTÓRIO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
VD	VÁLVULA DE DESCARGA
VS	VASO SANITÁRIO
RG	REGISTRO GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO

NOTAS GERAIS:

- FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.

- A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.

- OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E AS NORMAS DE SEGURANÇA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO PREESTABELECIDO.

- AS TUBULAÕES DE ÁGUA FRIA NO ENTREFORRO DEVERÃO SER FIXADAS RIGIDAMENTE NO LOCAL PAR PROMOVER A REDUÇÃO DO RUÍDO.

- AS INTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO A NORMA NBR 5626 DE 2020.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	18/09/2023	EMISSÃO INICIAL	ENG. DAIANE RIESE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

HID

Local

CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End. Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra

CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA - SUBSOLO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura: ENG. PAULO LOECK 35.534

Carimbo e Assinatura: ENG. PAULO LOECK 35.534

Prancha nº

Autor do Projeto

ARQ.: Marcello Farias Rodrigues
CAU A24938-6
SESC/DR-SC/DAS/GIN

Assinatura

01-04

Co-Autor do Projeto

ENG. PAULO LOECK
35.534

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF06-HID-VESTIÁRIOS	ENG. DAIANE RIESE	1 : 50	18/09/23