

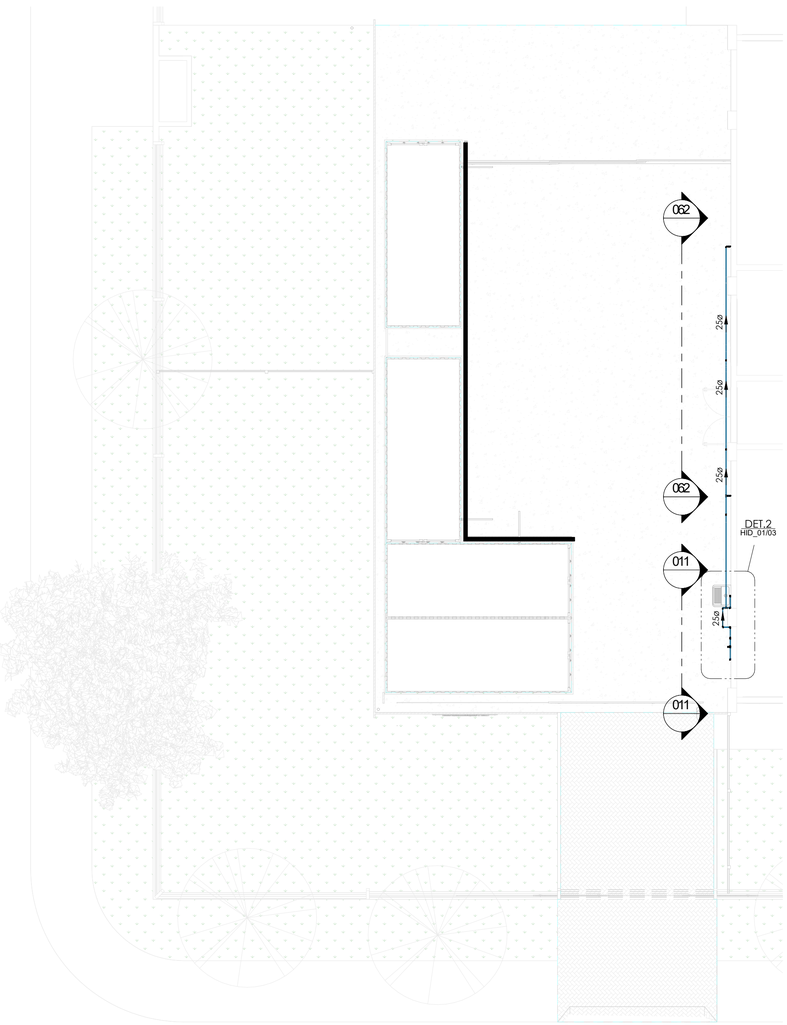



TÉRREO HIDRO
1 : 100

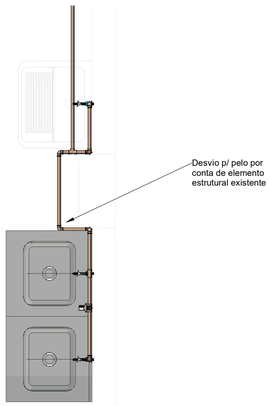


DET - 1
1 : 25

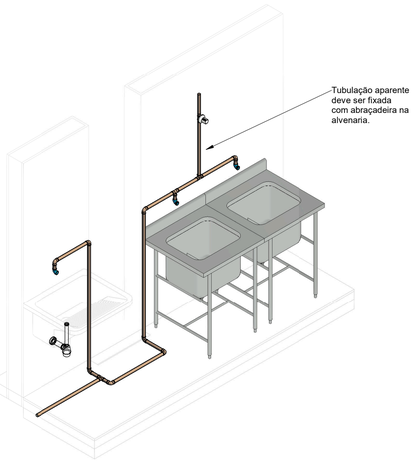

ISO TANQUES



ISO TORNEIRA 1



ISO TORNEIRA 2

TB.Tubulações			
di	Diâmetro	Comp.	Fabricante
Esgoto Sanitário			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	150	0,16	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	2,62	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	40	4,67	Tigre
Esgoto Ventilação			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,98	Tigre
Pluvial			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,35	Tigre
Água Fria Potável			
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	25	18,84	Tigre

TB. Conexões para Água Fria	
Descrição do Material	Quantidade
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN20x1/2", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
Bucha de Redução Curta, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	4
Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4", Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	5
Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	11
Luva, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	3
Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	4


NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO INDICADAS
- AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.


PEÇAS	
	Caixa de Gordura com Inspeção
	Caixa de Inspeção Esgoto e Pluvial
	Caixa Sifonada 150x150x50 Tampa em Inox
	Caixa Sifonada 230x250x75 Tampa Cega Branca
	Caixa Sifonada 150x170x75 Tampa em Inox
	Sifão tipo copo

TUBULAÇÃO
Água Fria
Água Quente
Alimentação
Ar Condicionado
Extravasor e Limpeza
Pluvial
Recalque Água Fria
Esgoto Sanitário
Esgoto com Gordura
Ventilação


SÍMBOLOS	
øDiameter	Diâmetro da Tubulação
i=Inclinação	Inclinação da Tubulação
	Fluxo Fluído
Coluna øDiâmetro	Nome e Número da Coluna Diâmetro da Coluna

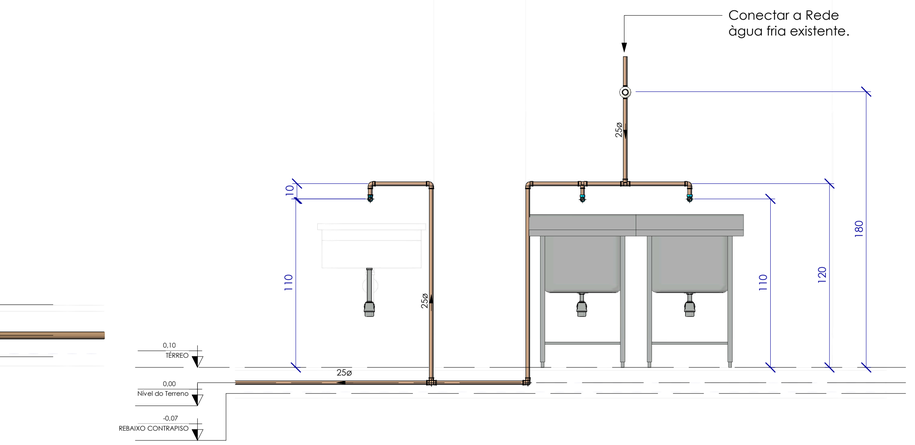

DET TANQUES
1 : 20

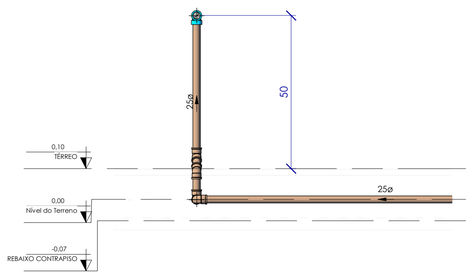

DET TORNEIRA DE JARDIM
1 : 10

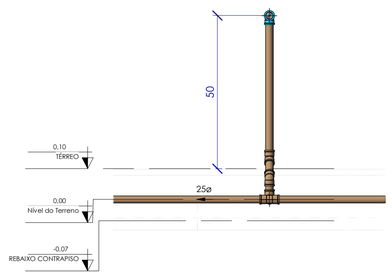

DET TORNEIRA DE JARDIM 02
1 : 10

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	24/08/2023	PROJETO EXECUTIVO	ENG.FÁBIO A.

TABELA DE ÁREA CONSTRUÍDA	
PAVIMENTO	ÁREA
MESA BRASIL	258,41m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITARIO

Local
MESA BRASIL - FORQUILINHA

End. Rua João José Bento, esquina com as Ruas África e Ludovico Zeferino Silveira - Forquilinha / SC

Obra
MESA BRASIL - FORQUILINHA

Conteúdo
PLANTA BAIXA DETALHAMENTO ÁGUA FRIA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ARQ. MAIAURA MEURER REICHERT
CAU A 50317-7
SESC/DR-SC/DAF/SPO
Assinatura

Prancha nº
HID_01/03

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF01-BIM-HID	ENG. FÁBIO ARAÚJO	Como indicado	14/09/23

ESTENDIDO: 841 x 594 mm
ESTENDIDO: 841 x 1189 mm