

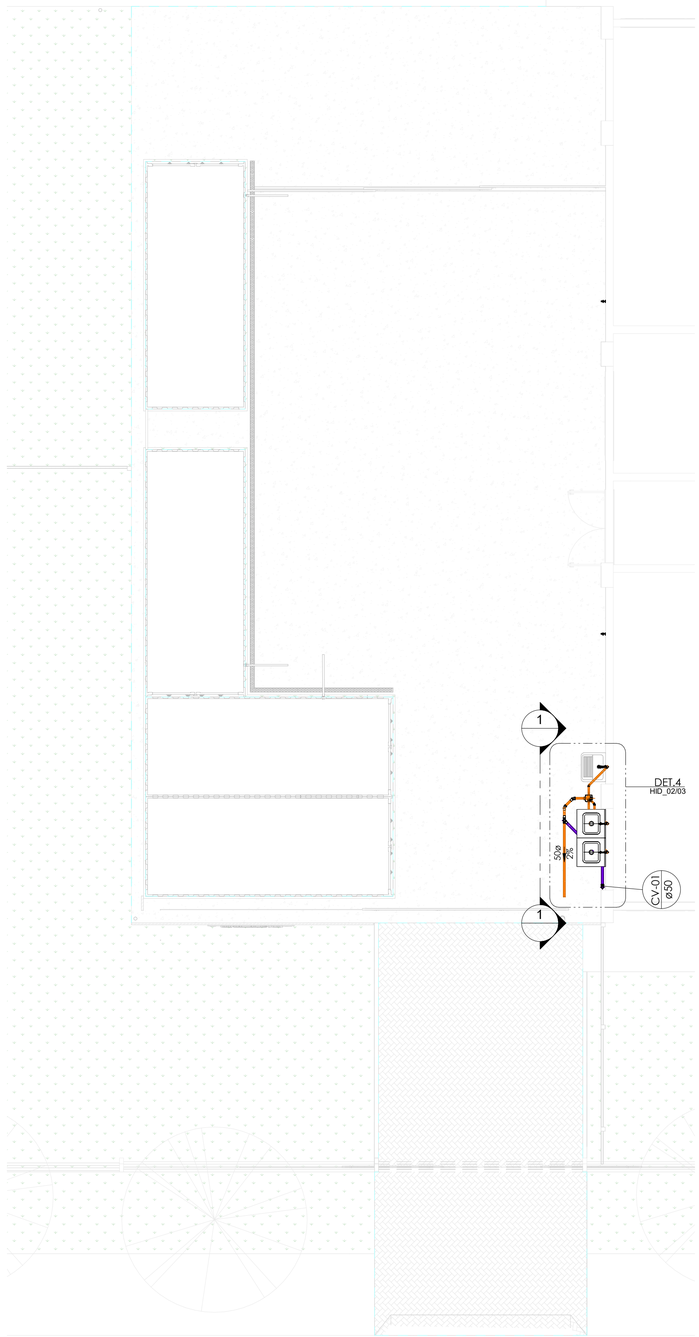


TÉRREO-SANITÁRIO


1 : 75

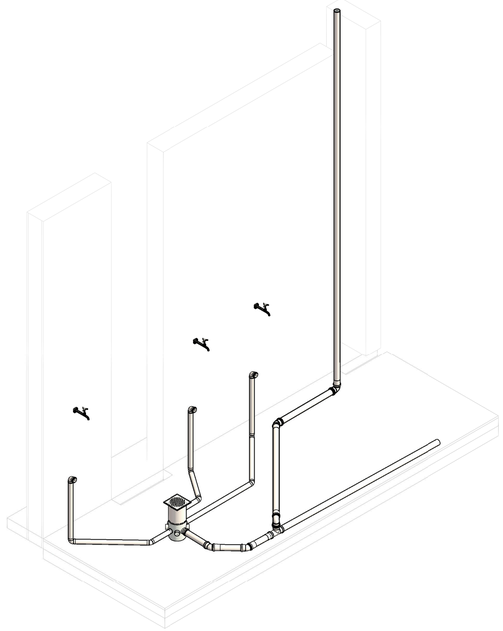

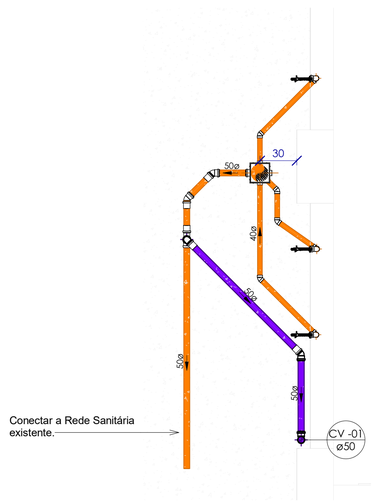

DET TANQUES SAN

1 : 25

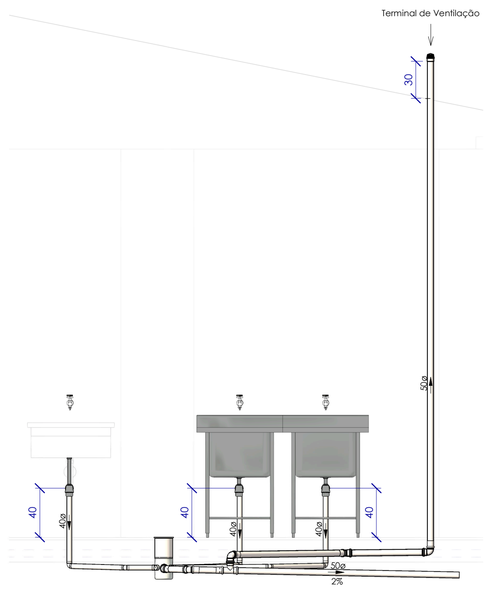

DET SAN 01

1 : 25

TB.Tubulações

di	Diâmetro	Comp.	Fabricante
Esgoto Sanitário			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	150	0,16	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	2,62	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	40	4,67	Tigre
Esgoto Ventilação			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,98	Tigre
Pluvial			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,35	Tigre
Água Fria Potável			
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	25	18,84	Tigre

TB. Conexões Esgoto

Descrição do Material	Quant.
Té 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
Terminal de Ventilação, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	10
Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	2
Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	3
Joelho 90° com anel, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	3
Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	9
Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	4
Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	24

TB. Caixas e Ralos

Descrição do Material	Quant.
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto	1

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO INDICADAS
- AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

PEÇAS

- Caixa de Gordura com Inspeção
- Caixa de Inspeção Esgoto e Pluvial
- Caixa Sifonada 150x150x50 Tampa em Inox
- Caixa Sifonada 230x250x75 Tampa Cega Branca
- Caixa Sifonada 150x170x75 Tampa em Inox
- Sifão tipo copo

TUBULAÇÃO

- Água Fria
- Água Quente
- Alimentação
- Ar Condicionado
- Extravasor e Limpeza
- Pluvial
- Recalque Água Fria
- Esgoto Sanitário
- Esgoto com Gordura
- Ventilação

SÍMBOLOS

- øDiameter — Diâmetro da Tubulação
- i=Inclinação — Inclinação da Tubulação
- Fluxo Fluído
- Coluna / øDiâmetro — Nome e Número da Coluna / Diâmetro da Coluna

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	24/08/2023	PROJETO EXECUTIVO	ENG.FÁBIO A.

TABELA DE ÁREA CONSTRUÍDA	
PAVIMENTO	ÁREA
MESA BRASIL	206,41m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITARIO

Local
MESA BRASIL - FORQUILINHA

End.: Rua João José Bento, esquina com as Ruas África e Ludovico Zeferino Silveira - Forquilinha / SC

Obra
MESA BRASIL - FORQUILINHA

Conteúdo
PLANTA BAIXA DETALHAMENTO SÂNITARIO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ARQ. MAIAURA MEURER REICHERT
CAU A 50317-7
SESC/DR-SC/DAF/SPO
Assinatura

Prancha nº
HID_02/03

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF01-BIM-HID	ENG. FÁBIO ARAÚJO	Como indicado	14/09/23