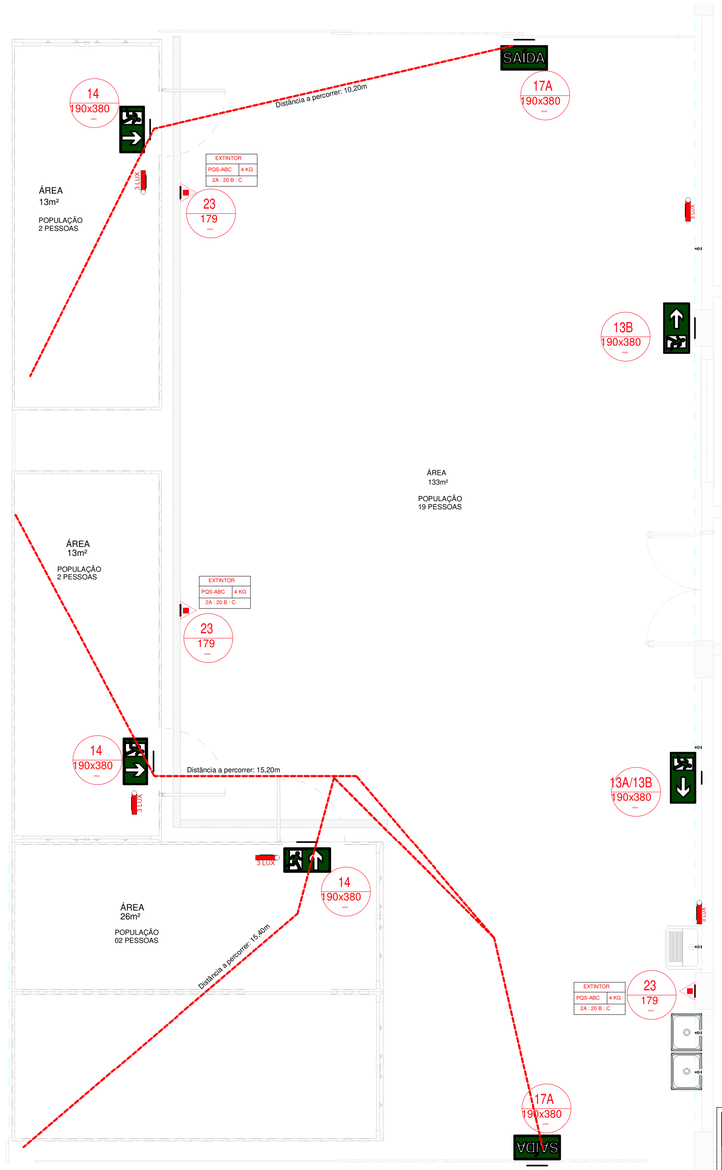


1 **PLANTA BAIXA**
ESC. 1 : 50

Levantamento - Extintores

Tipo	Abrigo	Carga	Capacidade	Etiqueta	#
Extintor na parede - Carga de Pó ABC - 06Kg 3-A 20-BC	Não	6Kg	3-A : 20-B:C	179	3
Total geral					3

Placas - Equipamentos

Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
	E05	179	3	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio


Placas - Orientação

Figura	Tamanho	Quantidade	Descrição
	190x380	1	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas
	190x380	1	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	190x380	3	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
	190x380	2	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

Quantitativo Luminárias de...

Tipo	Contagem
Luminaria - 3 LUX	5

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

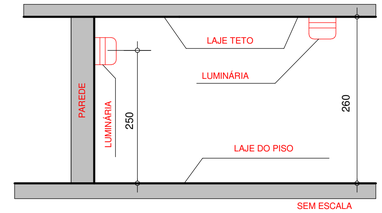

SEM ESCALA

NOTA

A EDIFICAÇÃO SERÁ DOTADA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA ELÉTRICA, NA REDE. AS LUMINÁRIASS SERÃO INSTALADAS EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR, CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO, E TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

1) LUMINÁRIA COM ACRÍLICO, REFLETOR DE AÇO INOX, ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA.

2) PODERÃO ER UTILIZADOS SISTEMAS AUTÔNOMOS OU CENTRALIZADOS, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPERIOR A 120 LUMES OU LEDS.

3) AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA.

4) COMUTADOR DE ENERGIA, AUTOMÁTICO COM RELÉ.

5) BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGÁVEL (EM CASODE SISTEMA AUTÔNOMO).

6) CARREGADOR FLUTUADOR AUTOMÁTICO.

7) A LUMINÁRIA DEVERÁ GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO NO PISO, DE:
a) 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: ESCADAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS
b) 3 LUX EM LOCAIS PLANOS: CORREDORES, HALLS E LOCAIS DE REFÚGIO.


SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

NOTA:

1) A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MATERIAL PLÁSTICO OU ENTÃO PINTADA.

2) NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M CONFORME CÓDIGO E-12 DA IT-15


SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15

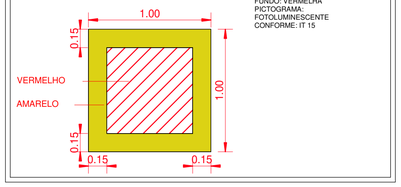


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PAREDES



SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE VERGA DE PORTAS, SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS

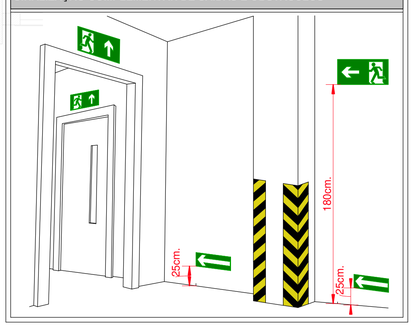

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS

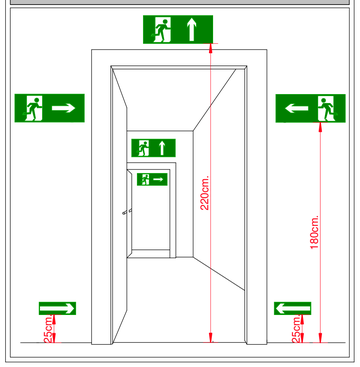

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

DETALHE PLACA M1

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção contra Incêndio:

- Alarme de incendio
- Brigada de Incêndio
- Compartimentação horizontal e Vertical
- Controle de Materiais de Acabamento
- Detecção de incendio
- Extintores de Incêndio
- Hidrantes
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Saídas de Emergência

-

Edificação em Alvenaria, Concreto e Aço

Em caso de Emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

DETALHE PLACA M7

MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
- NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas		Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SAÍDA	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

	23	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio	PROIBIDO FUMAR	01	Proibido fumar: Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio		27	Sinalização de solo para equipamento de combate a incêndio

CLIENTE: SESC SC
OBS: 0001
UNIDADE: MESA BRASIL FORQUILINHA
ART:
ENDEREÇO: João José bento, esquina com as ruas África e Ludovico Zeferino Silveira - Forquilinha/SC
DISCIPLINA: PPCI
ETAPA: Emissão Inicial
TÍTULO: **PROJETO BÁSICO**
PROJETO CONTRA INCÊNDIO
ESCALA: Como indicado

CBR ENGENHARIA
CBR Engenharia | Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br

FOLHA: 01
ARQUIVO:

QUADRO DE ÁREAS

PLANTA CHAVE (SEM ESCALA)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. PAULO LOECK
CAU: 35.534

ELABORAÇÃO: ENG. CARLOS CAVALCANTE
CAU: 35.534

COORDENADOR: ENG. ALEXANDRE NUNES
CAU: 180.750

DESENHO: ENG. CAMILA BAREL
CREA RS 251250

Sesc Fecomércio Senac

QUADRO DE REVISÃO

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO
1	01/08/2023	Emissão Inicial	Camila Barel

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME	DATA	DESCRIÇÃO

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA CBR ENGENHARIA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO