

Legenda de Tubulações

Material da Tubulação

Diâmetro da Tubulação

Sentido do Fluxo

Traçado da Tubulação

Tubulação de Ar condicionado (Piso)

Tubulação de Água Fria (Teto ou Parede)

Tubulação de Água Fria (Piso)

Tubulação de Água Quente (Teto ou Parede)

Tubulação de Água Quente (Piso)

Tubulação de Esgoto (Piso)

Tubulação de Ventilação (Piso)

Tubulação Pluvial (Piso)

AF-N
ø D

AQ-N
ø D

AR-N
ø D

AP-N
ø D

CV-N
ø D

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

DIÂMETRO INDICADO

COLUNA DE ÁGUA FRIA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO

COLUNA DE AR CONDICIONADO


DIÂMETRO INDICADO

COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL


DIÂMETRO INDICADO

COLUNA DE VENTILAÇÃO

DIÂMETRO INDICADO

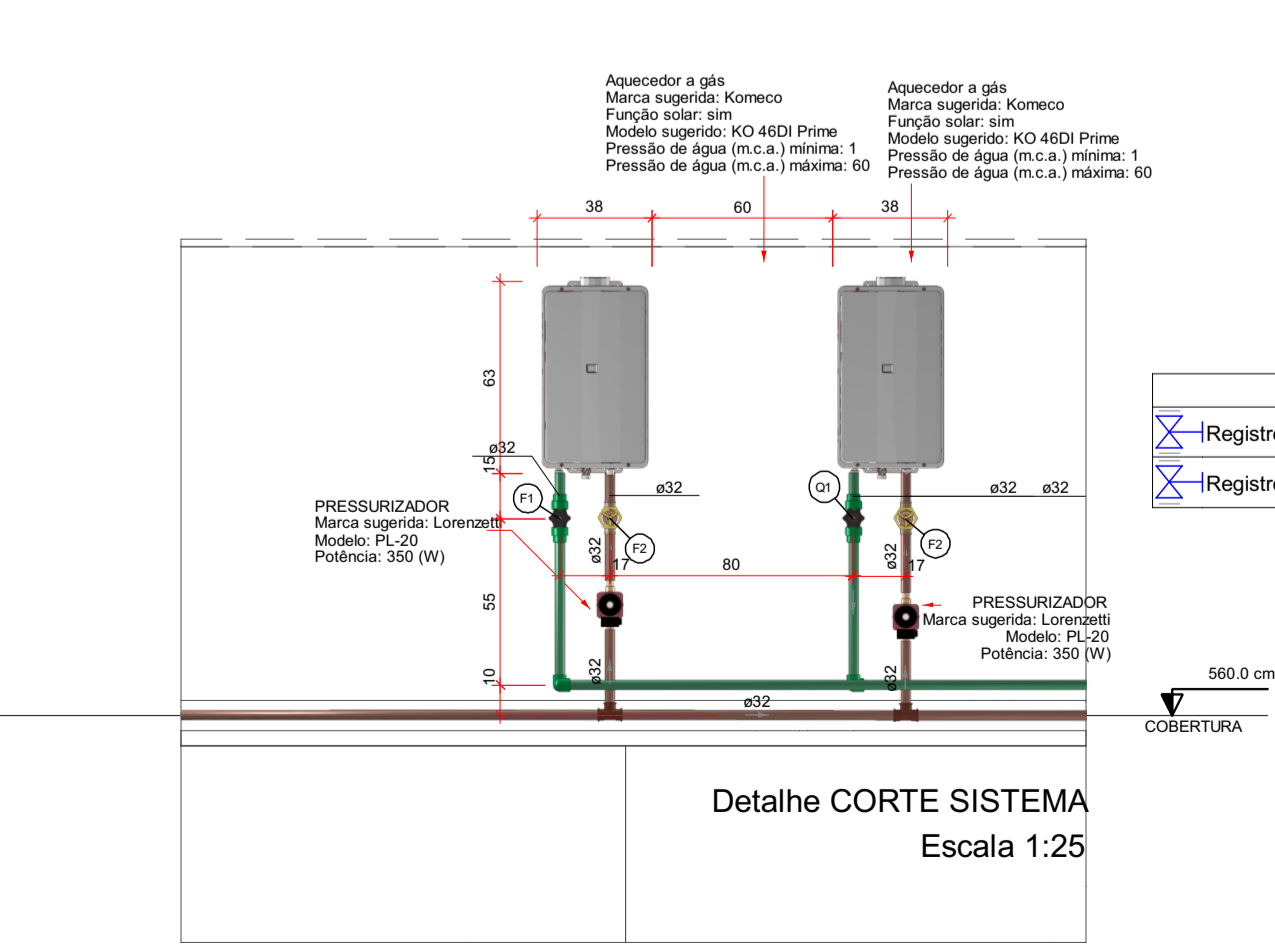

Legenda de peças - COBERTURA	
Metals	
Registro de gaveta bruto Europa	1pc
PPR	
Adaptador de Transição F/F	2pc
32 mm x 1"	
Metals	
Registro bruto de gaveta industrial	1pc
1"	
PVC rígido soldável	
Adapt solid.corto c/bolsa-rosca p registro	2pc
32 mm x 1"	
Metals	
Registro de gaveta bruto Europa	1pc
1"	
Adaptador de Transição F/F	2pc
32 mm x 1"	

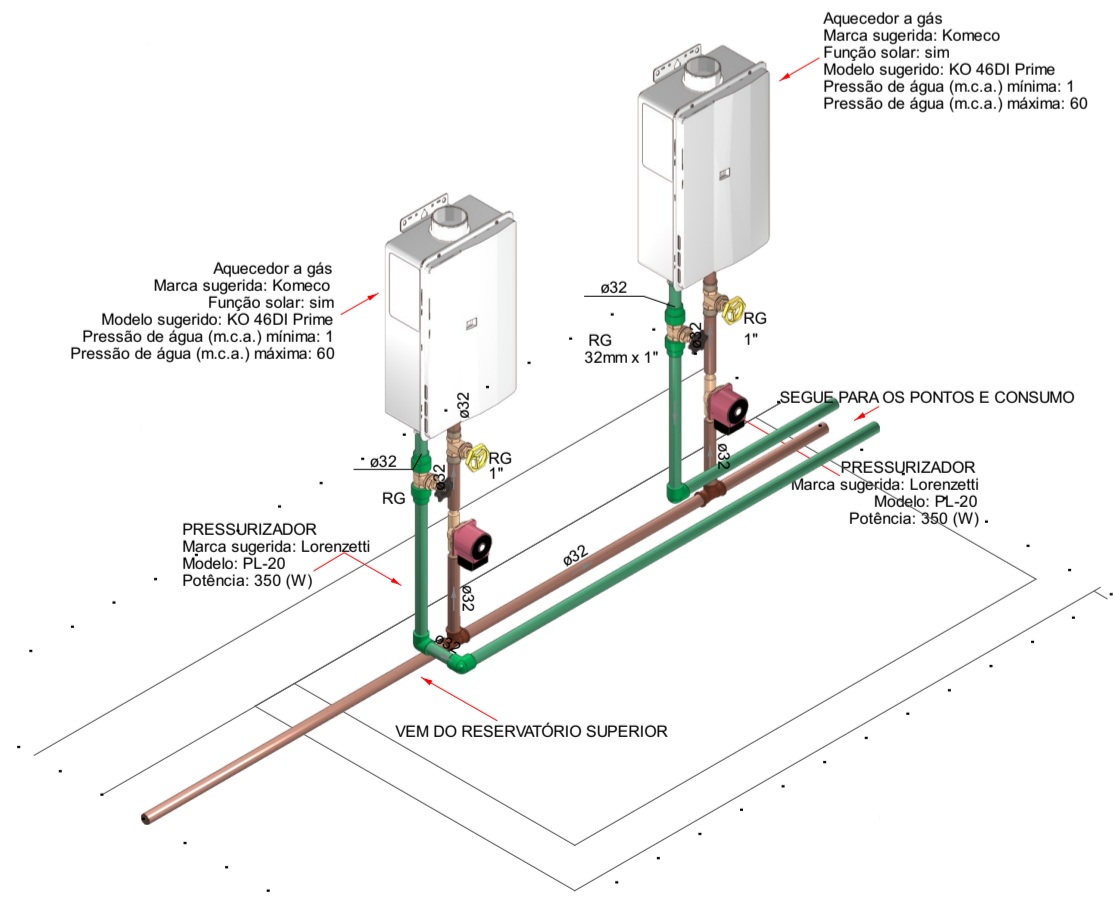

Legenda - COBERTURA	
Registro bruto gaveta Industrial	c/PVC soldável
Registro bruto gaveta europa	c/ PPR

CARIMBO

REVISÕES

REVISÃO

DATA

EMISSÃO

ASSINATURA

01

Emissão inicial

E+ PLAN ENGENHARIA

CNPJ: 15018870/0001-65

CREA/SC: 127622-8

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC

CEP: 88132-150

www.emails.eng.br

TELEFONE: (48) 3093 9350

SESC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS

CEP 88.010-002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800

www.sescsc.com.br

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

LOCAL:

FLORIANÓPOLIS / SC

ENDEREÇO DA OBRA:

R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:

SESC CONGELADOS

CONTEÚDO:

ISOMÉTRICOS

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ASSINATURA

ENG. CIVIL DANIEL DE FREITAS AGOSTO

AUTOR DO PROJETO:

PRANCHAS Nº

CO-AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

REGULARIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

ASSINATURA

ARQUIVO:

DESIGNO:

ESCALA:

DATA:

FLP-82

NATIELLE

INDICADA

MAI/2025

8

8

TOTAL