

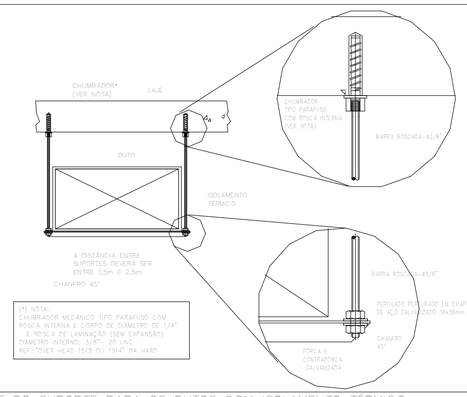



DETALHE DO SUPORTE PARA OS DUTOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO
SEM ESCALA

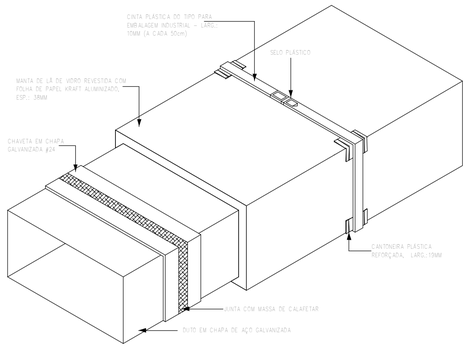


DETALHE DUTO ISOLADO MANTA LÃ DE VIDRO
SEM ESCALA

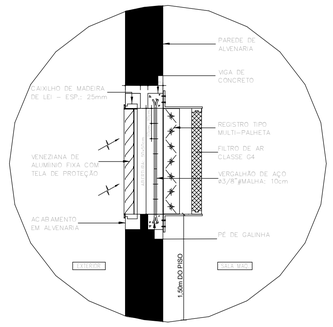


DETALHE INSTALAÇÃO DISPOSITIVO DE TOMADA DE AR EXTERIOR
COM BARRAS CIRCULARES DE AÇO
SEM ESCALA

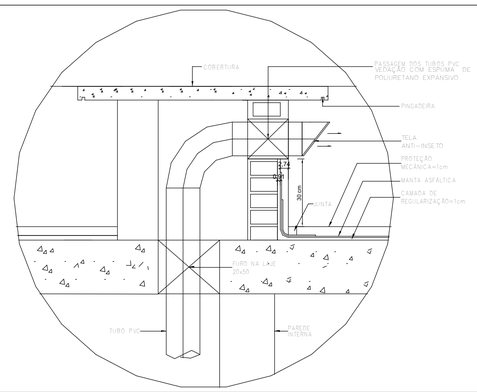


PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE PVC PELA LAJE DA COBERTURA
SEM ESCALA

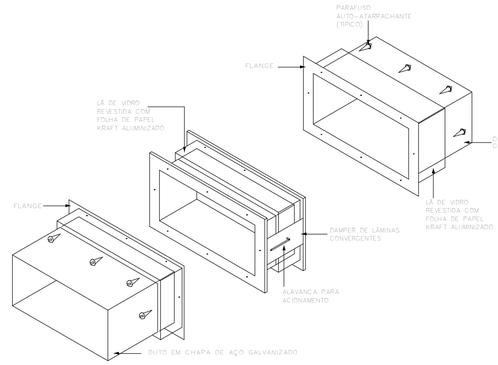

DETALHE DAMPER ISOLADO COM MANTA LÃ DE VIDRO
SEM ESCALA

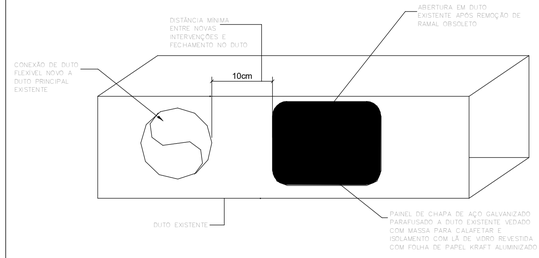


DETALHE DE VEDAÇÃO DE ABERTURAS EM DUTO EXISTENTE
SEM ESCALA

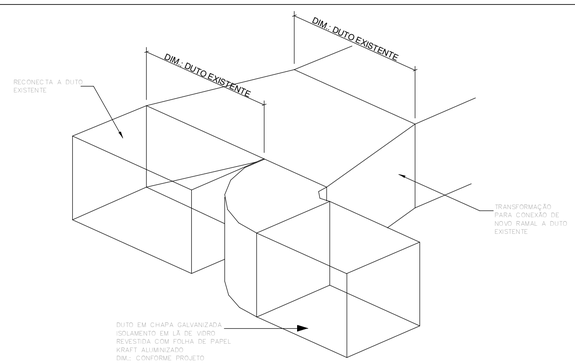


DETALHE TÍPICO – CONEXÃO DUTOS NOVOS A DUTOS EXISTENTES
SEM ESCALA

MAIOR LADO	BITOLA DA CHAPA
ATÉ 30	26
31 a 75	24
76 a 140	22
141 a 210	20
211 a 300	18
ACIMA DE 301	16


BITOLAS DE CHAPA CONFORME NBR 16401

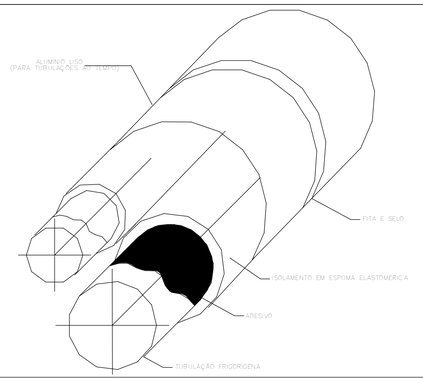

DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS
SEM ESCALA

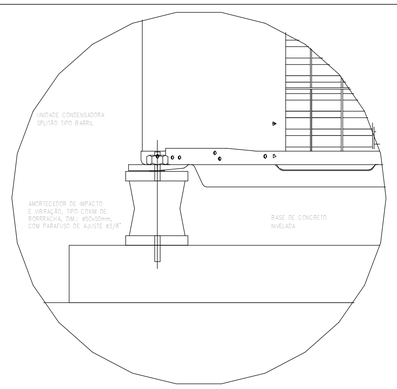

DETALHE FIXAÇÃO CALÇO AMORTECEDOR NA LAJE DA COBERTURA
SEM ESCALA

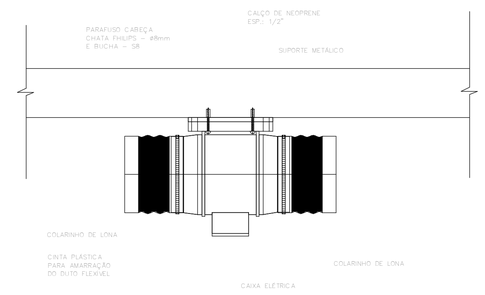

DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA
SEM ESCALA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	18/03/2024	REVISÃO 00	LAIS LIMA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
CLIMATIZAÇÃO

Local
JOINVILLE

End.: Rua Itaiópolis, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra
REFORMA CLINICA

Conteúdo
DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Reponsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Prancha nº
04

Autor do Projeto
ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER
116.761-RS
Assinatura

Co-Autor do Projeto

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF12-BIM-CLI	LAIS LIMA	1 : 5	23/02/2024

ESTENDA ATÉ 1 106 mm
MANTENHA ATÉ 1 174 mm